

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2025

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs.u.25.

Készítette:



Pálffy Ildikó
Tűzvédelmi főelőadó
Biz.szám.: P94B 142615

Tartalom

I.	A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya	3
II.	Ügyrend	4
III.	Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok	10
IV.	ÉPÜLETGÉPÉSZETRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	17
V.	Tűzvédelmi berendezések.....	20
VI.	ELLENŐZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT	24
VII.	TŰZVÉDELMI OKTATÁS	31
VIII.	Intézményre vonatkozó eseti tűz megelőzési használati szabályok, előírások.....	32
IX.	ZÁRÓRENDELKEZÉSEK	43
Mellékletek.....		44
Tűzriadó terv		45
Oktatási napló.....		49
Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére.....		51
Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata		53
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ.....		55
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet		59

A Tűzvédelmi Szabályzatról

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák:

- A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról
- A többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II. fejezete a tűzvédelmi bírságról
- a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a szakvizsgáztatás részletes szabályairól
- 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről
- 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról
- 8/2022. (IV.14.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

I. A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a **Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet** 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs.u.25. (továbbiakban: intézmény) területén dolgozó és tartózkodók megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűzmegelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, munkaterületükön be kell tartani a tüzesetek megelőzése érdekében.

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján, lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszíti.

A szabályzatban foglaltak a létesítmény teljes területére, az ott folytatandó tevékenységekre terjednek ki.

A szabályzat célja:

A tűzvédelmi szabályzat fő célja, hogy az intézmény vezetője, továbbá a beosztott munkavállalók elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az otthon területén be kell tartaniuk, tartatniuk.

Szabályzatom másik fontos célja, hogy az igazgató és beosztott dolgozók, külső vállalatok (alvállalkozók), az ellátottak megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tüzesetkor szükséges alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek menekítése, ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek, eszközök, berendezések használata stb. - jelen szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

**AZ IGAZGATÓ FELELŐS SZABÁLYZATOMBAN FOGLALT TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI
SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT, ILLETVE A VÉGREHAJTÁS
ELLENŐRZÉSÉÉRT.**

II. Ügyrend

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a létesítmény teljes területére vonatkoztatható fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével a dolgozók testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő szinten történő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtására, betartására és betartatására – mint igazgató - a szabályzat ügyrendi részében megjelölt és a beosztott dolgozókat, kötelezem.

II.1. Az intézmény Igazgatója – távollétében megbízott munkatárs(ak)– tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

Az intézmény közvetlen vezetéséért felelős vezető és a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó bevonásával elkészítteti, majd kiadja az irányítása alá tartozó intézményre vonatkozó komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a törvényi és jogszabályi előírásokra épülő tűzvédelmi dokumentációt (Tűzvédelmi Szabályzat, tűzriadó Terv)

A Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet létesítményi tűzoltóságra nem kötelezett.

Gondoskodik – tűzvédelmi szakember által - a tűzvédelmi dokumentációk elkészítéséről, időszakos felülvizsgálatáról, a jogszabályi változások által megkövetelt jelentős átdolgozásáról, az ehhez szükséges pénzeszközök mindenkor biztosításáról.

Szabályozza az intézményben dolgozóknak a tűzvédelmi oktatását, felvilágosítását. Ellenőrzi az oktatások megtartását, dokumentálását, azt köteles igazolni. Gondoskodik arról, hogy dolgozói megismerjék a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakat, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket.

Szabályozza a létesítmény helyiségeiben, szabadterein végzendő alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos engedélyezését, végzését. Megnevezi az ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadására jogosult, egyben kötelezett, felelős személyt.

Az intézménnyel kapcsolatos, az üzemeltetési naplókban lévő tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások - időbeni aktualitására, azok időbeni elvégzésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítása.

Gondoskodik arról, hogy a jogszabályban előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, az épületeiben keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, anyag, telepítésre, beszerzésre kerüljön, illetve azok megfelelő módon történő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, időszakos felülvizsgálatukat szakvállalat megfelelő időközönként elvégezze.

Amennyiben bármely, a létesítmény területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható, és az majd az adott épület tűzvédelmi helyzetét alapvetően befolyásolja, úgy annak tényét a várható változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak.

Amennyiben lehetősége van rá, úgy minden esetben személyesen vesz részt az intézmény területén történő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, de leginkább jellemző, hogy az ellenőrzéseken a szerződéses tűzvédelmi tanácsadójával képviselteti magát. Köteles gondoskodni – részben saját munkakörében – a feltárt hiányosságok felszámolásáról, felszámoltatásáról, illetve hatáskörét meghaladó horderejű ügyekben elsősorban a dologi, nagyobb pénzeszközöket igénylő problémák, hiányosságok felszámolására, felszámoltatására.

Rendszeresen ellenőrzik a létesítmény tűzvédelmi rendjét, a helyiségek szabályos – kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartják és betartatják jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt tűzmegeelőzési használati szabályokat, előírásokat.

Minden esetben kötelesek ellenőrizni a tűzmegeelőzési szabályokat, így főként:

- az adott épületek területén a közlekedési, menekülési utak meglétét, az ajtók biztonságos könnyű nyithatóságát,
- Rendszeresen figyelemmel kísérik az épületben, létesítmény területén lévő **fali és föld feletti tűzcsapok** szerelvénysekre nyek, hozzáférhetőségét, valamint időszakos ellenőrzésük megtörténtét.
- Gondoskodnak az előírt darabszámú **tűzoltó készülékek** továbbá a tűzoltó készülékek rendszeres időszakos felülvizsgálatásáról, a készenlétben tartói ellenőrzések és nyilvántartások elvégzéséről, vezetéséről. Amennyiben szükséges úgy gondoskodnak tűzoltó készülék, eszköz, felszerelések selejtezt követő beszerzéséről, pótlásáról, cseréjéről.
- Gondoskodnak a **tűzjelző berendezés** rendszeres és időszakos felülvizsgálatáról, az üzemeltetói ellenőrzések elvégzéséről, az üzemeltetési napló vezetéséről, a **menekülési útírányjelzők, tűzoltó felvonó** 3 havi rendszeres és éves ellenőrzéséről, a **tűzgátló ajtók** havi és fél éves ellenőrzéséről.
- Gondoskodnak a **szünetmentes tápegység** és a **biztonsági tápforrás (dízelaggregátor)** üzemeltetói ellenőrzéséről.

Különös figyelmet fordít az **elektromos és villámvédelmi rendszereinek** – időszakos, jogszabály által előírt tűzvédelmi szabványossági követelmények szerinti, kötelező időszakos felülvizsgálatai időbeni elvégeztetésére, a felülvizsgáló által feltárt hiányosságok módszeres, intézkedési tervben foglaltak szerinti, fontossági, sürgősségi sorrendben történő szakszerű felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő szakszerű igazoltatására.

Rendszeresen ellenőrzik a **központi fűtést biztosító gázkazánokat**, füstelvezető csöveik és kéményeik műszaki állapotát, a kémények kötelező időszakos – évenkénti tisztíttatásuk és 4 évenkénti műszaki felülvizsgáltatásuk, javíttatásuk, stb., időbeni aktualitását, szakkéggel történő elvégeztetését. Amennyiben javításukat igénylő intézkedés megtételére van szükség, úgy azt szóban és/vagy írásban haladéktalanul jelzik az igazgatónak. Az időszakos felülvizsgálatokról kiadott jegyzőkönyveket, lejáratusat követően legalább még 1 évig kötelesek megőrizni, irattárazni.

II.2. Az Intézményben dolgozó munkavállalók – tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

Kötelesek elsajátítani és végrehajtani a tűzvédelmi szabályzatban a munkavégzésre, a munkavégzés helyére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Kötelesek közvetlen tűz-, vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.

Kötelesek munkahelyükön a rendet és a tisztaságot megtartani, minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

Kötelesek a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.

Bárki, aki olyan hiányosságot észlel, amely tüzet okozhat, azonnal intézkednie kell annak megszüntetéséről.

Kötelesek a tűzoltó felszerelések (tk, fali tűzcsap) használatát ismerni.

Kötelesek a dohányzási tilalmat megtartani.

Kötelesek a tüzeset, vagy káreset alkalmával a tűzvédelmi szabályzatban a részükre meghatározott szabályokat betartani, és a feladatokat végrehajtani, a tűz oltásában/kárelhárításban részt venni.

A külsős munkavállalók kötelesek betartani a tűz- és munkavédelmi szabályokat.

A külsős munkavállaló köteles az intézmény tűzvédelmi felelősenek utasítását betartani, ellenőrzését tűrni.

II.3. Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők (látogatók, ápolásra szorultak, betegek) – tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

Kötelesek az intézmény területén a rendet és a tisztaságot megtartani.

Kötelesek a dohányzási tilalmat megtartani.

Tűzeset során, a helyismerettel rendelkező dolgozó(k) utasításait betartani.

II.4. Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor

Az Intézmény épületeit, berendezéseit, felszereléseit érintő, az alábbiak felsorolt káresemények bekövetkezése esetén a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV.12.) EüM Rendelet 4. és 10. §-ban foglaltaknak megfelelően be kell jelenteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és az Országos Korház Főigazgatóság részére az ugyelet@okfo.gov.hu, kommunikacio@okfo.gov.hu, foigazgato@okfo.gov.hu, e-mail címeiken, valamint a +3630-615-6916. telefonszámon.

aa) a tüzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkárr, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár összegét;

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da) terrorcselekmény,

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószer vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

dh) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság;

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)–e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta;

h) az intézmény által észlelt, gyaníthatóan ugyanazon forrásból származó tömeges mérgezés, ha a mérgezettek száma az ötöt meghaladja.

2. Az 1. pontban foglaltak teljesítése után a kialakult helyzet kezeléséről, illetve a folyamatos és zavartalan egészségügyi ellátás biztosításáról az Intézmény haladéktalanul gondoskodik.

3. Amennyiben az Intézmény saját hatáskörben nem tudja a rendkívüli eseményt kezelni, úgy haladéktalanul értesíti erről az irányító intézményt. Abban az esetben, ha ez sem vezet eredményre, az irányító intézmény értesíti az Országos Kórházi Főigazgatóságot.

4. Amennyiben a rendkívüli esemény folytán szükséges az Intézmény – legkésőbb 2 napon belül – intézkedési tervet készíti, melyet haladéktalanul megküld az Országos Kórházi Főigazgatóság részére az ugyelet@okfo.gov.hu és a foigazgato@okfo.gov.hu e-mail címre, az előzményt, bejelentést tartalmazó elektronikus levélre hivatkozással.

5. A rendkívüli eseményről az Intézmény felsővezetői szintű tájékoztatása minden esetben kötelező.

II.5. Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó– tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

Feladatkörében:

Elkészíti a vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt tűzvédelmi dokumentációt, melyeket a mindenkori törvényi és jogszabályi változásoknak megfelelően naprakész állapotban köteles tartani.

Végzi a dolgozóinak éves ismétlődő, valamint esetleges tüzeset utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatását, az oktatásokat szakszerűen dokumentálni köteles. Ellenőrzi, hogy az új felvételes dolgozók az első, valamint éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásról hiányzó dolgozók a tűzvédelmi pótképzését, illetve annak dokumentálása megtörtént-e.

A létesítmény területén évente egy alkalommal átfogó tűzvédelmi szemlét tart, figyelemmel követi a tűz megelőzési használati szabályok megtartását.

Figyelemmel követi a létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések meglétét szabályos készenlétben tartását, a szükséges jelöléseket.

Felügyeli az elektromos hálózatainak tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait, valamint a villámvédelmi rendszerek időszakos, tűzvédelmi mérései aktualitását, azok időbeni elvégzését, továbbá a felülvizsgálók, mérő szakemberek által feltárt hiányosságok tervszerű, sürgősségi sorrendben történő szakember általi, módszeres felszámolását és a felszámolást követően annak a javítást végző részéről történő hitelt érdemlő módon való igazoltatását.

Bármely a létesítmény területét érintő, előre bejelentett hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértesítését követően – mindenkor köteles részt venni. Képviseli az intézményt, és segítséget nyújt a tűzoltóság által feltárt tűzvédelmi hiányosságok felszámolásában.

Részt vesz a tűzriadó gyakorlatokon, annak lebonyolításában segédkezik.

III. Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok

III.1. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

A tevékenység végzés során gondoskodnia kell arról, hogy:

- az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
- folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa.

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A tevékenység során keletkezett mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.



III.2. Tűzveszélyes tevékenység

Az Intézmény alkalmazásában lévő dolgozó **tűzveszélyes tevékenységet nem folytat.**

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadása a tűzvédelmi megbízott és az igazgató (vagy az általa megbízott személy) igazolásával/aláírásával történhet. A tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a szakvizsga bizonyítványok az eredetivel megegyező hiteles másolatának csatolása és leadása kötelező. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Tűzveszélyes tevékenység esetén a beépített tűzjelző esetén az optikai füstérzékelőket ki kell tiltani (védőkupakkal letakarni), állandó felügyeletet kell biztosítani. A tevékenység befejezése után az eredeti állapotot vissza kell állítani (pl. optikai füstérzékelők védőkupakjainak leszedése).

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A tűzveszélyes tevékenység befejezését köteles jelenti a tűzvédelmi protokoll szerinti illetékes kollégájának ellenőrzés céljából. A munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

III.3. Közlekedési, tűzoltási-felvonulási és egyéb utak

Az Intézmény területén lévő, járműforgalmat szolgáló fő- és mellékközlekedési utakat teljes szélességében, járművel használható állapotban, szabadon és tisztán kell tartani.

Tilos lezárni olyan helyiséget, amelyben ember tartózkodik, amely a menekülés célját szolgálja, továbbá a menekülés útjába esik. Ha a munka jellege az ajtók zárását teszi szükségessé, veszély esetére gondoskodni kell azok nyithatóságáról.

A létesítmény közlekedési, útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

III.4. Dohányzás

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN:

- Az intézmény vezetője – a tűzvédelmi előírásokon túl – köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légtérű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsmákat, bárokat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:

- A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsmá, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
- A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.
- A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
- Közoktatási intézményben,
- Javasoljuk, hogy ott, ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.
- Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda)
- **Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.**

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:

- közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
- közösségi közlekedési eszközön
- munkahelyen,
- közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül
- Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).

Dohányzás tilalmának jelölése:



TILOS A DOHÁNYZÁS

NO SMOKING
FÜTÉSMENTES ÉS FÜMÉN
RAJCHEN VERBODEN
KYPBANE JATPEJEBHO
A dohányzáshoz kapcsolódó egészségügyi káros hatások, illetve
környezetszennyezés csökkentése érdekében tilos a dohányzást
az alábbi helyeken:
06 40 200 493
www.bonyhadkorszege.hu

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

III.5. Tárolás szabályai

Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

III.6. A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

- a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti
- aa) instabil robbanóanyagok, az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag,
- ab) 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó pirofóros vagy kémiaiilag instabil gáz,”
- ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
- ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
- ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
- af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,
- ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
- ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
- ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
- aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
- ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,
- b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
- ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék,
- bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
- bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbánáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,
- c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
- ca) az éghető gáz,
- cb) az éghető gőz, köd,
- cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,
- cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
- ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbánáspontja legfeljebb 55 °C, valamint
- cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbánáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

Mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékeltén tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

IV. ÉPÜLETGÉPÉSZETRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

IV.1. Tüzelő-, fűtőberendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást.

A létesítményben a fűtést- központi gáz kazán- melegvizes radiátorok biztosítják.

IV.2. Csatornahálózat

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsonnába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

IV.3. Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője:

300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

a) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

IV.4. Villámvédelem felülvizsgálata

A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jelölésű - villámvédelemmel kell biztosítani

a) új építménynél,

b) a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során,

c) a meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az eredeti tetőfelület vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben növekszik.

Az előző bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő építmény nem norma szerinti villámvédelmével is lehet biztosítani.

A nem norma szerinti villámvédelmének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor, az utolsó felülvizsgálatakor vagy az első bekezdésbe nem tartozó változáskor, bővítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelményben foglaltaknak, vagy kialakítása azzal egyenértékű legyen.

Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem alkalmazható rá.

Villámvédelemmel ellátott épületek:

- Rendelőintézet
- Konyha és ápolási osztály
- Tüdőgondozó
- Pulmonológia
- Krónikus bel 1.
- Mosoda, műhelyek, volt gyógyszerár, palacktároló, porta
- Sebészeti toronyépület

IV.5. Felvonó, felvonó gépház előírásai

A tűdőgondozóban lévő felvonót tűz esetén használni tilos!

Szintenként jól láthatóan jelölni kell, hogy tűz esetén a felvonót használni tilos.



**TŰZ ESETÉN A LIFT
HASZNÁLATA TILOS!**
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE
AUFZUG IM BRANDFALL NICHT BENUTZEN

A személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 l mennyiségig és 1 legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

Lift gépházat tárolásra használni tilos!

IV.6. Robbanás elleni védelem (oxigénpalack tároló)

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása során az érintett térrészben, helyiségben, építményben, továbbá az e tevékenységekkel összefüggő tervezés és kivitelezés során a robbanás elleni védelmet – kivéve elhanyagolható mértékű robbanásveszély esetén – tervezéssel és védelmi intézkedésekkel biztosítani, a védelmi intézkedéseket dokumentálni kell.

A robbanás elleni védelem kialakításához a robbanásveszélyes terek robbanásvédelmi zónába sorolását el kell végezni.

A robbanás elleni védelem biztosítása céljából a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétét térben és időben korlátozni kell, a lehetséges gyújtóforrások kizárásáról, korlátozásáról gondoskodni kell, a robbanásveszélyes térben az esetlegesen bekövetkező robbanás káros hatásait korlátozni kell.

Robbanásveszélyes térben csak olyan villamos és nem villamos berendezések alkalmazhatóak, amelyek a robbanásveszélyes zónának megfelelő robbanásbiztos védelmi móddal rendelkeznek.

A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint tiltó (pl.: gyújtóforrás alkalmazásnak, a dohányzás
tilalmát)
rendelkezőket tartalmazó biztonsági jeleket a bejáratnál szükséges elhelyezni.

V. Tűzvédelmi berendezések

A létesítmény területén az alábbi hívószámokat kell jól láthatóan kifüggeszteni:



Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol e rendelet előírja és
- jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.

A tűzoltókészüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készülékeket évenként erre jogosult szakcéggel ellenőriztetni kell. Az ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet az intézményvezető aláírásával igazol.

A tűzoltó készülékekről és berendezésekről nyilvántartást kell vezetni a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.


Az ellenőrzés tényét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.


A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.



A tűzvédelmi biztonsági jel rögzítési magassága

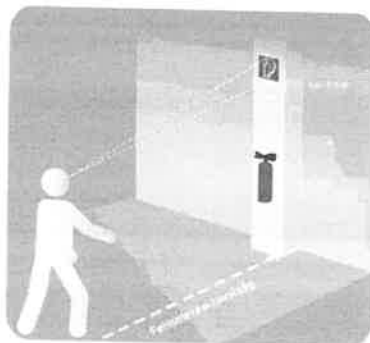

A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelek helyezése

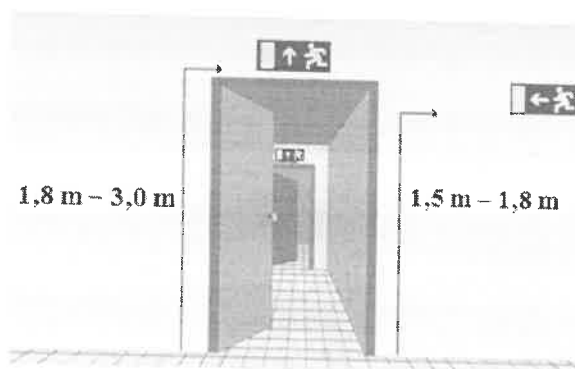

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel, vagy olyan utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.

Beépített tűzjelző berendezés

- Rendelőintézetben (felügyelete a portán).
- Tüdőgyógyászat, pulmonológia (felügyelete a pulmonológián, másodlagos kezelő panel a portán)

Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni. A felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.


A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

Tűzgátló ajtó

Tűzgátló nyílászárók üzemeltetői ellenőrzéséről gondoskodni szükséges.

A tűzgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani szükséges.

A tűzgátló ajtót biztonsági jellel kell megjelölni - amely feleljen meg a vonatkozó műszaki követelményeknek.



Tűzoltó-vízforrások

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A fali tűzcsap-szekrényt biztonsági jellel kell megjelölni, – amely feleljen meg a vonatkozó műszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson – a szekrény felett 2–2,5 méteres magasságban úgy, hogy az a legtovábbi felismerési távolságról is biztonsággal felismerhető legyen.



A rendelőintézetben tűzoltó hidraulikus felvonó üzemel.

Tűz esetén a felvonóban lévő tűzjelző nyomógomb megnyomásával megtörténik az átjelzés a portára.

A liftet a tűzoltó használja!

Lift gépházát tárolásra használni tilos!



VI. ELLENŐZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

Általános előírások:

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni, az önkéntes vállalás útján telepített, beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban foglaltak szerint, a javításról szükség szerint gondoskodni, ha a műszaki megoldás meghibásodása, nem megfelelő működése, kialakítása a menekülést, a tűzjelzést, a tűzoltóság beavatkozását, a tűz oltását hátráltathatja, nehezítheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a hibák kijavításáról gondoskodni, ha

- a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, szemrevételezéssel, és ha a rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét.

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

Beépített tűzjelző berendezés karbantartása és felülvizsgálata

Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni. A felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán **naponta** ellenőrzi, hogy

- a) ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a jogosult személyt,
- b) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
- c) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.

Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a napi üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer a berendezés állapotáról jelzést küld az állandó felügyelet részére.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy **háromhavonta** ellenőrzi

- a) az előző bekezdésben foglaltak betartását,
- b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és
- c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
- d) hogy a tűzvédelmi üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
- e) hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
- f) hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír, festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző berendezés megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése.

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani

- a) tűzeset után,
- b) téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves riasztást követően egyértelműen megállapítható,
- c) a berendezés meghibásodása esetén,
- d) a berendezés változtatása esetén,
- e) hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy
- f) új karbantartóval kötött szerződés után.

Tűzjelző berendezések esetében a **féléves rendszeres felülvizsgálat** és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy

- a) ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit,
 - b) ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
 - c) értékelje az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,
 - d) működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,
- megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,
- e) ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,

- f) ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését,
- g) tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és
- h) végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.

Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a jogosult személy

- a) elvégezze az előző bekezdésben foglalt feladatokat,
 - b) ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik,
 - c) szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,
 - d) szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését –
- különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelőségét – befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy, az előző bekezdésben meghatározottakat elvégezze.

Tűzeset után

- a) – függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,
- b) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,
- c) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket – vezérlés, hangjelzés, riasztástovábbítás – elvégezte-e, és
- d) ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

Téves riasztás esetén

- a) meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,
- b) ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,
- c) a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén

- a) meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,
- b) meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan és
- c) a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

Új karbantartóval kötött szerződés után

- a) ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és
- b) el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.

Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek – a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az üzemeltetői ellenőrzést végző személy, a jogosult személy –, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

A napi ellenőrzést elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon követésére.

Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.

Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.

A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi.

A jogosult személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi.

A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgálatnak és karbantartottnak.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban és a gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a megbízott felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Tűzgátló ajtó ellenőrzése és felülvizsgálata

A tűzgátló ajtó üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzgátló ajtókról havonta és 6 havonta tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a megbízott felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Menekülési jelek (irányfényvilágítás)

A menekülési jelek üzemben tartásáért felelős szervezet 3 havonta és évente tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a megbízott felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Szünetmentes tápegység

A szünetmentes tápegység üzemben tartásáért felelős szervezet 3 havonta és évente tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a megbízott felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Biztonsági tápforrás- dízelaggregátor

A biztonsági tápforrás üzemben tartásáért felelős szervezet 3 havonta és évente tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a megbízott felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

VII. TŰZVÉDELMI OKTATÁS

Az újonnan felvett munkavállalókat munkába állás előtt, majd évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyen a munkavállalók aláírásukkal igazolják, hogy a munkakörükhöz tartozó tűzvédelmi előírásokat és a vállalkozás szabályzatát megismerték, és munkájuk során alkalmazzák. Külsős munkavállalók beléptetését az őrszolgálat végzi. A külsős munkavállalókra vonatkozó alapvető munka-és tűzvédelmi protokoll szabályainak betartása kötelező.

Ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni valamennyi munkavállalót: **évente**.

Soron kívüli oktatásban kell részesíteni valamennyi munkavállalót

- ha a létesítményben tűz keletkezett
- a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság elrendeli
- és az igazgató utasítására

Az oktatásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a munka-, ill. tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket,
- a tűzjelzés módjait és lehetőségeit,
- a tűz esetén követendő magatartást és feladatokat,
- az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések kezelését, használatát,
- az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatának rendelkezéseit,
- a tűzvédelmi szabályzat mellékletét képező Tűzriadó Terv ismertetése,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeit.

A tűzvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet vagy naplót kell vezetni, mely tartalmazza:

- az oktatás időpontját, helyét,
- az oktatás tárgyát,
- az oktató nevét,
- a kioktatott munkavállalók, alkalmazottak aláírását.

VIII. Létesítményre vonatkozó eseti tűz megelőzési használati szabályok, előírások

A helyiségeket csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A létesítményre vonatkozó főbb tűzvédelmi adatok:

Rendeltetés:	Egészségügy és Szociális ellátás (menekülésben korlátozott személyek)
Kockázati osztály:	KK
Beépített alapterület:	3896,83 m ²
Épületek:	Rendelőintézet 932,94m ² Ápolási osztály 786,20m ² Krónikus belgyógyászat 501,62m ² Pulmonológia, tüdőgyógyászat 908,97m ² Raktár 106,71m ² Volt gyógyszertár (iroda, raktár) 487,71m ² Ideggondozó (7105 Bonyhád, Szent I.u.6.) 230m ²
Fűtés:	központi gáz
Tűzvédelmi berendezés:	GFE Junior NET- (rendelőintézet, ápolási osztály) MENCZER DF 61002 (tüdőgondozó) tűzgátló ajtók (rendelőintézetben, ápolási osztályon) tűzoltó készülékek tűzbiztonsági felvonó (rendelőintézetben)
Egyéb:	biztonsági világítás-menekülési útirány jelző biztonsági tápforrás- dízel aggregátor szünetmentes tápegység
Oltóvíz:	2 db föld feletti tűzcsap, fali tűzcsapok (rendelőintézetben, ápolási osztályon, pulmonológia-tüdőgyógyászat épületében)

Az alábbi helyiségek területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

A helyiségekben lévő, az adott épület villamos hálózata fő, és/vagy szakaszoló kapcsolóját, az egyéb közmű (víz, gáz) nyitó-, és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezés helyét és készenlétben tartott tűzoltó készüléket eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad!

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

Az intézmény épületében a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán kijárat, továbbá a kijárat, vészkijárat ajtókat, világító, biztonsági jelzésekkel látták el. Tűz esetén – a személyek menekítése, menekülése érdekében – a világító biztonsági jeleknek meghatározott ideig láthatóaknak kell lenniük.

Az intézmény épületében lévő tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színű, valamint a rájuk vonatkozó, belülről, vagy kívülről megvilágított, illetve utánvilágító biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani, jól láthatóvá tenni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek nem tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeknek.

Sérült, tüzet vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezés a helyiségek esetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat)

A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a világítást a tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. Villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A villámvédelmi rendszert az épületei esetében – NAPRA PONTOSAN - esetében 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából mérteni kell és a feltárt hiányosságokat, meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (újra történő mérés!). Csak kifogástalan műszaki állapotú villámvédelem használható!

A helyiségek – épületenként - önálló rendeltetési egységek. A tűzoltó készülékek oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az adott önálló rendeltetési egységek összesített alapterületétől függően kell megállapítani.

Ideggondozó 230m² OE:5

1db 13A 70B 1db 5A 21B

Rendelőintézet 932,94m². OE: 12

2 db 21A 113 B

Ápolási osztály 786,20m² OE: 10

1db 13A 70B 1 db 21A 113B

Krónikus belgyógyászat 501,62m² OE: 8

2db 13A 70 B

Pulmonológia, tüdőgyógyászat 908,97m² OE:12

2db 21 A 113B

Raktár 106,71m² OE:4

1db 13A 70 B

Volt gyógyszerár (iroda, raktár) 487,71m² OE:21
tűzoltó készüléket kell készenéltnben tartani.

2 db 43A 183B oltási teljesítményű

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket TILOS!

1. Iroda jellegű helyiségek területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségekben nem oda való éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A helyiségek berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- A tevékenység, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt az irodákat utolsóként elhagyó személyeknek a villamos irodagépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolniuk.
- Az irodákban nyílt lángot használni és dohányozni tilos!
- Az irodai tevékenység során felhalmozódott hulladékot a központi hulladéktárolóba ki kell üríteni.
- Az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy azokat semmiféle mechanikai sérülés ne érhesse.

- Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz-, és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.
- A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés) csak írásos engedély birtokában végezhető, a szabályzatban előírt feltételekkel.

2. Raktárak, tárolók területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A raktárak rendjéről, tisztaságáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A közlekedési utat, kijáratit ajtót, tűzoltó felszerelést eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A raktárakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, melyet tiltó táblával a bejáratit ajtón, ill. a helyiségben jelölni kell.
- A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) csak írásos engedély birtokában végezhető, a szabályzatban előírt feltételekkel.
- A raktárakra vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi szabályok megtartásáért az igazgató a felelős.
 - A villamos berendezést, valamint a helyiségekben a világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.
- Az anyagokat fajtánként elkülönítve, rendezetten kell tárolni.
- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a raktárakban tárolni nem lehet!

3. Kórtermek, rendelők, kezelők területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségekben dohányozni tilos!
- A helyiségekben nem szabad olyan tevékenységet folytatni, amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- A kórtermekben gyertyát, füstölőt használni tilos.
- A kórtermekben szigorúan tilos rezsót, hőszugárzót, vasalót egyéb hőtermelő eszközt használni. Étél melegítésre, főzésre, vasalásra az erre kialakított helyet szabad használni.
- Az adott helyre a hálózat terhelésének figyelembevételével engedélyezett elektromos berendezést szabad használni.

- Helyiségben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülést ne akadályozzák.
- A röntgen osztály helyiségeit a napi munka végeztével feszültség mentesíteni kell.
- Házi szerelésű világítóberendezést, elektromos fogyasztót használni nem szabad.
- A helyiségekből távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely tüzet okozhat.
- Biztonsági jellel kell figyelmeztetni a radioaktív anyag jelenlétét.
- Az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy azokat semmilyen mechanikai sérülés ne érhesse.
- Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz-, és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.
- Elektromos berendezés úgy üzemeltethető, hogy a környezetre nézve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A területről, illetve az ott lévő berendezésekről, eszközökről, a padozatról a tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után, de legalább munkaidő végén össze kell takarítani, el kell távolítani.

5. Közösségi terek, váró területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségek területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A helyiség elektromos szerelése, világítása feleljen meg a helyiség tűzveszélyességi követelményeknek.
- Hibás elektromos berendezés üzemeltetése tilos.
- A berendezéseket, bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy az a menekülést ne akadályozza.
- Csak szabványos és kifogástalan állapotú elektromos berendezést szabad használni.
- A villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg is TILOS!

6. Kazán, gépház helyiség területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést – központi fűtést ellátó, földgáz üzemű gázkazánt - szabad használni.
- A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- A kazánházba idegeneknek belépni és ott tartózkodni tilos.
- A helyiségben az üzemeltetéshez nem szükséges éghető anyagok és fokozottan- tűz és robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A kazánházba ki kell helyezni a tüzelőberendezés kezelési-használati dokumentációját.
- Üzemeltetés közben a természetes szellőzést biztosítani kell.
- A gépházak kezelését, beindítását, javítását csak kioktatott személy végezheti.
- A helyiségekben az üzemeltetéshez szükséges anyagokon kívül egyéb más anyag nem tárolható.
- Az ajtókon fel kell tüntetni a gépház megnevezését.
- Az elzárók nyitott és zárt állapotát feliratozni szükséges.

7. Villamos kezelő tér területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- A helyiségbe idegeneknek belépni és ott tartózkodni tilos.
- A helyiségben az üzemeltetéshez nem szükséges éghető anyagok és fokozottan- tűz és robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- Meg kell jelölni – feliratozással – a „TÜZESETI FŐKAPCSOLÓ”-t. A főkapcsolót jól láthatóan és folyamatosan hozzáférhetően kell tartani.
- A helyiségben mindennemű áru- és anyagtárolás tilos!
- A közlekedési út eltorlaszolója még ideiglenesen is tilos!
- A helyiség bejáratí ajtaját úgy kell kialakítani, hogy az belülről testtel, segédeszköz nélkül nyitható legyen.

8. Műhelyek területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- A helyiségbe idegeneknek belépni és ott tartózkodni tilos.
- A műhely területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A belső közlekedési – tűz esetén menekülési -, valamint a tűzoltó készülékhez, szakaszoló leválasztó kapcsolóhoz vezető utakat, továbbá a kijárataihoz vezető ajtónyílást teljes szélességükben és folyamatosan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
- A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak, hosszabbítók stb.) továbbá a gép és egyéb készülékek, azok szerelési, csatlakoztatási módja és védettsége elégítse ki az épület tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki szabványossági követelményeket.
- Az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy azokat semmiféle mechanikai sérülés ne érhesse.
- Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz-, és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.
- A villamos berendezést, valamint a helyiségekben a világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.
- A helyiségekben havonta legalább egy alkalommal a fali és mennyezeti elektromos szerelvényeket (tokozások, kapcsolók, lámpák) és más kiálló szerkezeti elemeket is gondosan le kell takarítani a ráakódott portól.
- A helyiségek hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évenként kell felülvizsgáltatni és a feltárt szabványtalanságokat szakemberrel fel kell számoltatni.
- A helyiségekben porral oltó tűzoltó készüléket kell jól látható, könnyen hozzáférhető módon elhelyezni és a készülékek évenkénti felülvizsgáltatásáról gondoskodni kell.
- A helyiség mindkét részében alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat aktuális fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, alapos helyszíni szemle és takarítás után, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével és csak kizárólag írásos engedély (mellékletek között található) kiadását követően szabad végezni, végeztetni! A tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!
- Napi műszak végén, a gépek leállítását követően el kell végezni a szükséges takarítást. Meg kell győződni arról, hogy tüzet okozó körülmény nincs-e, s a helyiséget csak ezután szabad elhagyni.

9.Konyha, étterem területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani. A főzőkonyha területéről, illetve az ott lévő konyhai gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről, a padozatról, stb. a napi tevékenység során keletkező éghető és egyéb anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. Kiszolgáló helyiségek rendjéről is gondoskodni kell.
- Az élelmiszer alapanyagok raktáraiban robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.
- A főzőkonyha helyiségben lévő villamos-, és földgáz-üzemű főző-, és sütőberendezések közvetlen gázelzáróit, az elektromos szakaszoló kapcsolókat, fali tokozásokat a bejárat melletti tűzoltó készüléket eltorlaszolni, továbbá valamennyi helyiségben a technológiai és közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat, kijárat közlekedőt, a kijárat és a kiszolgáló helyiségekbe nyíló átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A közműelzárókat, azok KI-, és BE-kapcsolt állásait jól láthatóan meg kell jelölni.
- A főzőkonyhában és a kiszolgáló helyiségeiben csak a napi folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad egyidejűleg tárolni, használni.
- A technológiai főző-, sütő berendezések – függetlenül attól, hogy földgáz, vagy elektromos üzeműek – csak kifogástalan műszaki állapotúak lehetnek, ezért azokat a kezelési-, és karbantartási utasításukban meghatározott időszakonként jogosult szakcég szakemberével felül kell vizsgáltatni, karban kell tartatni.
- A főzőkonyha szellőző (szagelszívó) rendszerét – mivel az abban való éghető lerakódások növelik a tűzveszélyt – arra jogosult szakcég szakemberével évente tisztíttatani és annak elvégzését írásban igazoltatni kell.
- Az éghető gázzal, vagy elektromossággal üzemeltetett konyhai főző-, sütőberendezés, készülék működtetése alatt személyi felügyeletről kell gondoskodni. Az üzemelő sütő-, főzőberendezést felügyelet nélkül hagyni TILOS. Különös gondot kell fordítani a sütő-, főzőberendezésre helyezett, viszonylag könnyen gyulladó anyagokra (pl. olaj; zsír stb.), hogy azok ne hevülhessenek túl, ne gyulladhassanak meg.
- A sütő-, főzőberendezések kezelését, felügyeletét csak azok működését ismerő, és arra alkalmas konyhai személyre szabad rábízni.
- Gázszivárgás esetén a földgáz-üzemű főző-, sütőberendezések működtetését meg kell szüntetni, (kikapcsolás, földgáz elzárása) meg kell győződni a gázszivárgást kiváltó okról és azt szakemberrel fel kell számoltatni. A helyiség azonnali ki-, illetve átszellőztetéséről gondoskodni kell. A hiba felszámolásáig a helyiségben sütő-, főző tevékenységet végezni tilos.
- A főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei elektromos hálózata, szerelvényei (fali tokozások, kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) konyha gépei, berendezései, készülékei, azok szerelése, csatlakoztatása, védettsége, tömítettsége feleljen meg a

főzőkonyha és a kiszolgáló helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeinek.

- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, konyhagépet, berendezést, készüléket – hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, stb. - használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel meg kell javítani. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható.
- A villamos konyhagépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- A főzőkonyhában és annak kiszolgáló helyiségeiben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat vonatkozó fejezetében foglaltak betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.
- Az étteremben a bútorokat, berendezéseket úgy kell elhelyezni hogy a menekülést ne akadályozzák.
- Égő olajat, zsiradékot vízzel oltani tilos!
- Napi munkaidő végén, illetőleg a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségeinek használatát követően a munkavállalók a helyiségeket kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt, azonnal megszüntetni, mely a helyiségek és az épület elhagyása után ott tüzet, vagy robbanást okozhat.

10. Folyosók, előterek, közlekedők, lépcsőházak területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Ezeket a tereket úgy kell berendezni és használni, hogy a közlekedési utak és kijáratok, a menekülési útvonalak, a közművek elzáró-szerkezetei, a tűzvédelmi felszerelések folyamatosan szabadon, és használható állapotban legyenek.
- Dohányozni tilos!
- Ezeket a tereket raktározás céljára használni, átmenetileg is tilos
- Csak szabványos és hibátlan világító berendezéseket szabad használni. Javításukat csak erre illetékes szakember végezheti.
- A személyfelvonót tűz esetén használni tilos!

- Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett tűzoltó készüléket, fali tűzcsapot, tűzjelző kézi jelzésadót, biztonsági felvonót az aknaajtók mellett.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg is TILOS!

11. Szociális helyiségek (mosdó, WC,) területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségekben a közlekedő utakat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

12. Mosoda területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Elektromos berendezéseket, biztosítékokat cserélni csak szakképzett személyeknek az előírások szigorú megtartásával szabad.
- A használat után a helyiségek elektromos fogyasztóit az utolsónak távozó kötelek lekapcsolni.
- Az elektromos berendezéseket meghibásodás esetén azonnal javíttatni kell.
- A fenti helyiségekben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad.

13. Porta területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A helyiségben illetéktelenek nem tartózkodhatnak.
- Tűzveszélyes folyadékot, könnyen gyúló anyagokat tárolni tilos!
- A porta számára megőrzésre átadott kulcsokat jól látható, az erre a célra kialakított helyen kell tartani, hogy tűz esetén a helyiségek azonnal nyithatóak legyenek. A kulcsot illetéktelen személyeknek átadni tilos!
- Tűz esetén a portán elhelyezett tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv rendelkezéseit maradéktalanul végre kell hajtani. A szabályzatot és mellékleteit a kivonuló egység tűzoltóparancsnokának át kell adni.
- A biztonsági szolgálat dolgozói kötelesek a portán lévő tűzjelző berendezés üzemeltetési naplóját a meghatározott időközönként vezetni, továbbá tűzjelzés esetén meggyőződni annak valós vagy téves riasztásáról.
- A telefonkészülék mellett jól láthatóan kifüggesztve kell tartani a tűzoltóság hívószámát.
- A villamos készülékeket használatuk során éghetetlen anyagból készült alátétlen kell elhelyezni. Használatuk után feszültség mentesíteni kell.

14. Szabadtér, udvar, parkoló területére és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A közlekedési utak, menekülési útvonalak szabadon tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni – úgy, hogy a menekülés lehetőségét akadályozza – még átmenetileg sem szabad.
- A földfeletti tűzcsapokat vízvételre használni, eltorlaszolni szigorúan tilos!
- Dohányzás csak az erre kijelölt helyen történhet.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak engedéllyel és alkalmilag lehet végezni az engedélyben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásával.
- A parkolóhelyen tűzveszélyes anyagot tárolni, vagy átfejtéseket, tankolást végezni tilos!
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó, illetve a jármű vezetője a felelős

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

A **Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet** 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs.u.25. tűzvédelmi Szabályzatát, a tűzvédelmi jogszabályok előírásait, a szabványok, műszaki leírások rendelkezéseit szigorúan be kell tartani, azoktól eltérni nem szabad.

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

Bonyhád, 2025. 05. 12.



Dr. Barcza Zsolt

Főigazgató

Pálfi Ildikó

Tűzvédelmi tanácsadó

Biz. szám: P94B142615

Törzslap száma: 767/18/2010

Kelte: 2010.09.30.

Képző: Tűzmegelőzés Kft

Mellékletek

Tűzriadó terv

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs.u.25.sz.alatti

Ápolási osztály, Krónikus belgyógyászat, és Tüdőgyógyászat

ÉPÜLETEIRE

Tűzjelzés, riasztás

Aki a szabályzat hatálya alá tartozó az intézmény bármely területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles elsősorban és haladéktalanul a Tűzoltóságot értesíteni!

A rendelőintézetben, ápolási osztályon és a tüdőgyógyászat épületében **tűzjelző berendezés üzemel**—kézi jelzésadó megnyomásával a tűzjelzés automatikusan átjelez a Tűzoltóság felé.

Főbb éghető anyagok:

Berendezések, bútorok, vezetékes gáz, raktárakban éghető anyagok.
Külön épületben: orvosi oxigénpalack tároló, PB palack tároló.

A TŰZOLTÓSÁG TŰZJELZŐ HÍVÓSZÁMA:

112

A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:

- ✓ Tűzeset, káreset pontos helye (cím)
- ✓ Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m²)
- ✓ Emberélet van-e veszélyben
- ✓ Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma

A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben haladéktalanul riasztani kell a tűz által érintett munkahelyen lévő, ott tartózkodó dolgozókat, ellátottakat és természetesen az intézmény vezetőjét, amennyiben az adott időben nem tartózkodik a helyszínen. A dolgozók helyi, belső közvetlen riasztását az említett részlegeken lévő **kézi jelzésadó megnyomásával és, a „TŰZ VAN!... TŰZ VAN!” tűzilármával**, kiáltásokkal kell végrehajtani.

Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett helyiségekből – az ott tartózkodó ellátottakat, munkavállalókat szólítsuk fel arra, hogy – a tűz helyétől függően – vagy a föbe/kijáraton, vagy egyéb menekülésre alkalmas bejáraton át hagyják el a szabadtér irányába.

A menekülésben korlátozott személyek kimenekítést a rendelkezésre álló eszközökkel, hordágy, kerekesszékekkel kell elvégezni.

KERÜLNI KELL A PÁNIKHANGULAT KIALAKULÁSÁT!

**A KIÜRÍTÉST LEHETŐLEG AZ IGAZGATÓ– TÁVOLLÉTÉBEN
MINDENKORI MEGBÍZOTT HELYETTESE VAGY AZ ÜGYELŐ SZEMÉLY
IRÁNYÍTSA, VÉGEZZE, VÉGEZTESSE!**

SZEMÉLYI SÉRÜLÉSNÉL (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) **AZONNAL_ÉRTESÍTENI KELL a MENTŐKET.**

A MENTŐK SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:
112

A mentők kiérkezéséig a sérültet gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!

Az orvos:

- A riasztás hangjára működjön közre a kiürítés végrehajtásában.
- Sérülés esetén a mentők kiérkezéséig nyújtson elsősegélyt
- Fogadja a mentőket és tájékoztassa őket a kialakult helyzetről a várható sérültek számáról, a sérülésük fajtáiról.
- Ha szükséges jelöljön ki elsősegélynyújtó helyet.

AMENNYIBEN BŰNCSELEKMÉNY (pl. szándékos tűzokozás) **ALAPOS GYANÚJA MERÜL FEL, VAGY NAGYOBB ÉPÜLETKÁR, ESETLEG HALÁLESET is TÖRTÉNT, ÚGY a RENDŐRSÉGET is KÉSEDELEM NÉLKÜL ÉRTESÍTENI KELL.**

A RENDŐRSÉG SEGÉLYHÍVÓSZÁMA:
112

A TŰZOLTÁST MEGELŐZŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK:

Amennyiben kiterjedőben lévő és nagyobb tűzre van kilátás, úgy a tűzjelzéssel riasztással, épület kiürítésének megkezdésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

A tűz által érintett területének áramtalanítása, és a bejövő földgáz elzárása! **A közműelzárásért a műszaki dolgozók felelnek!** Főkapcsolók, gázelzárók az alábbi helyeken találhatók:

Létesítmény tüzeseti főkapcsolója:	a porta mellett a trafóház mögött
Biztonsági tápforrás- dízel aggregátor	a porta mellett
Gázfőelzáró:	a krónikus belgyógyászati épület és a rendelőintézet közötti gázfogadóban
Épületenként:	gázfőelzáró és- tv főkapcsoló jelölve

Tűz esetén a tartalék áramforrást (dízel aggregátort) is le kell kapcsolni! (hálózati kapcsoló + stop gomb + kulccsal lekapcsolni)

Áramtalanítást és a gáz elzárását lehetőleg az arra kioktatott dolgozó végezze!

Tűz esetén értesítendő személyek:

Dr. Barcza Zsolt Főigazgató
Laufer Éva Ápolási Igazgató
Pálffy Ildikó Tűzvédelmi tanácsadó,
Árendás László (KEF)

Tel.: +36-30/807-7537
Tel.: +36 (20) 365-0909
Tel.: +36 (20)9827-791
Tel: +36 (70) 908 4802

Tűzoltás, mentés

Kisebb terjedelmű - 1,0 - 2,0 m² – felületű tűz oltását készenlétben tartott, rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni, végezni. Törekedni kell a tűz kezdeti fázisban való, rövid idő alatt történő eloltására! Fontos a készülékek használatának készség szintjén való ismerete.

Tűzoltó készülékek (alaprajzokon feltüntetve):

- szintenként 6 kg porral oltó készülékek

Fontos a tűzoltó készülékek készenléti helyeinek és kezelésének alapos, biztos ismerete!

Törekedni kell az értékek mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az értékek mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú illetve értékesebb eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak végezzék! Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez a tőle elvárható maximális eszmei és fizikai segítséget megadni!

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek helyszínre érkezéséig a vezető irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése.

Oltóvíz (helyszínrajzon, alaprajzokon feltüntetve):

- 2 db föld feletti tűzcsap
- Fali tűzcsap

A vezető feladatai:

- a./ Tájékozódik a veszélyhelyzetről,
- b./ a létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket,
- c./ intézkedik elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentéséről,
- d./ gondoskodik a menekülési útvonalak biztosításáról (pl. vészkijáratok nyitása, szükség stb.),
- e./ intézkedik a közművek lezárásáról (pl. elektromosság, gáz, stb.),
- f./ intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen,
- g./ irányítja a mentést és a tűzoltást a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megérkezéséig.

A munkavállalók feladatai:

- A vezető utasításainak megfelelően:
 - a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,

- a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása,
- a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése (ajtók, ablakok csukvatartása),
- a tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. porral oltók) előkészítése,
- a közművek elzárása, (műszakis kollégák)
- a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése,
- a kimentett személyek, anyagi javak felügyelete.

A helyszínre érkező hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

A helyszínre érkező tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

- A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy a még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)
- A tűz épületen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségről, tűzoltó készülékek, valamint a helyi egyéb veszélyforrásokról.

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTEKET IS – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGNAK, ÉS A HELYSZÍNT – ELOLTOTT TŰZ ESETÉN IS – A TŰZVIZSGÁLAT MEGKEZDÉSÉIG VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A TŰZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

A tűzriadó tervet az intézményvezetője, beosztott dolgozóival, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.

A tűzriadó tervet az intézményben dolgozói részére évente – ismétlődő oktatás keretében – dokumentáltan kell megismertetni.

Az épület esetében is évente 1 alkalommal tűzriadó és épület kiürítési gyakorlatot kell tartani és azt jegyzőkönyvileg dokumentálni kell. A jegyzőkönyveket legalább 6 évig meg kell őrizni.

FENTI TŰZRIADÓ TERV BETARTÁSA, VALAMINT TŰZ ESETÉN, KÉSZSÉG SZINTJÉN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!

Oktatási napló

(minta)

.....év.....hó.....nap

Oktatásra kötelezett.....fő

Megjelent:.....fő

Az oktató neve:.....

Beosztása:.....

Tűzvédelmi vizsga kelte:.....

Az oktatás jellege*

- előzetes (alap) oktatás
- ismétlődő oktatás,

formája*

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás

oka:*

- tűzvédelmi szab. előírása
- egyszeri különleges munka
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve
- robbanásveszélyes technológia,
- tűzeset utáni
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése

Az oktatott dolgozók*

- új belépők,
- munkakört vagy munkahelyet változtatók (belső, üzemi áthelyezés, át-csoportosítás)
- tartós távollétről visszatérők

(.....év, ill. Tűzv. Sz. szerint)

- más gazdálkodó szervezet dolgozói
- alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet végzők

- tűzvédelmi szakvizsgáztatás

- új anyag, gép, termelő-berendezés

Az oktatás tárgya:.....

Szemléltetése:.....

Gyakoroltatása:.....

*A megfelelő rész aláhúzendó vagy bekarikázandó

S.sz.	Az oktatásban résztvevők		Megjegyzés
	neve	aláírása	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Az oktató aláírása:.....beosztása:.....

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától,

201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✓ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✓ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✓ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- ✓ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✓ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐
- ✓ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....
munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztatottam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1.	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap)1) 12 hónap (+ 1 hónap),2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2.	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3.	tűz- és hibajelző berendezés	1 nap kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4.	biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi elbírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5.	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6.	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételeivel, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelelgregátor	3 hónap (+1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
8.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szűnetmentes tápegység	3 hónap (+1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	tűzoltó felvonó	3 hónap (+1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

1. A **Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs.u.25.** (továbbiakban: üzemeltető) köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról e Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

2. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- b) szemrevételezéssel, és ha az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat,
- c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- b) sértetlen állapotáról,
- c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

3. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül:

- a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
- b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

4. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha
 - a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
 - b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
5. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személyek rendelkeznek az ellenőrzések megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel.
6. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzéseket a KEF-el szerződött partner végzi.

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
4. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Kstv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszűntetésének kötelezettsége alól.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1.	tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése	tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	40 000	1 500 000
6.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben	30 000	1 200 000
7.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légtérrel alkotó helyiségrészen szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	30 000	1 000 000
8.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légtérrel alkotó helyiségrészen szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben	20 000	800 000
9.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
10.	a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
11.	jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000

12.	a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
13.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
14.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
15.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
16.	tűzoltókészülék készenlétkben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
17.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarakbantartás elmulasztása esetén	10 000	20 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétkben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m ² alapterületű	50 000	400 000
20.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétkben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101-500 m ² alapterületű	100 000	1 000 000
21.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétkben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m ² feletti alapterületű	200 000	2 000 000
22.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
23.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
24.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszeri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétkben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása,	30 000	1 000 000

	ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá		
25.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
27.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
28.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
29.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
30.	a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt	30 000	1 000 000
31.	a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott a tűzvédelmi dokumentáció készítése során	30 000	1 000 000
32.	a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000
33.	a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott, és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
34.	az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
35.	a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
36.	a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	50 000	200 000
37.	az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a	30 000	2 000 000

	jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették		
38.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
39.	az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el	50 000	200 000
40.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
41.	a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000
42.	a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
43.	a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
44.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	20 000	60 000
45.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlán nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	szabadtéri égetés során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása	20 000	400 000
49.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
50.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a	50 000	1 000 000

	jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák		
--	--	--	--