

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2016.

Az 1996. évi XXXI. számú törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságokról, a 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, valamint a 54/2014. (XII.05) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról alapján az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT – ot adom ki a

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET részére.

A szabályzat összefoglalja az intézmény tevékenységével összefüggő tűzvédelmi szabályokat.

A Tűzvédelmi Szabályzatot készítette:



A Tűzvédelmi Szabályzatot kiadta:



Dr. Barcza Zsolt
főigazgató főorvos

A Tűzvédelmi Szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.

A TvSZ évenkénti felülvizsgálatának nyilvántartása:

Felülvizsgálta	Dátum	Aláírás	Jóváhagyta	Dátum	Aláírás

A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtása

A TvSZ-ben foglaltak végrehajtása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező.

Az előírások megszegése fegyelmi, szabálysértési, vagy büntető eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

Az egyes munkahelyek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a beosztott munkavállalók a rájuk vonatkozó előírásokat megismerjék.

A szabályzatot valamennyi alkalmazott részére hozzáférhetően kell kezelni.

Tartalomjegyzék:

1./	Értelmező rendelkezések	4. – 7. oldal
2./	A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya	8. oldal
3./	Tűzvédelmi feladat és hatáskörök	9. – 12. oldal
4./	Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás	12 - 13. oldal
5./	Általános tűzvédelmi szabályok	13. – 17. oldal
6./	Egyes helyiségek használati szabályai	17. - 25. oldal
7./	Tűzoltási út, területek és egyéb utak	25. - 26. oldal
8./	Kiürítés	26. – 28. oldal
9./	Szellőztetés	28. oldal
10./	Csatorna-hálózat	28. oldal
11./	Hő és füstelvezetés	29. oldal
12./	Tüzelő és fűtőberendezések	29. – 30. oldal
13./	Gépi berendezések	30. oldal
14./	Világító és villamos berendezések	30 - 32. oldal
15./	Tűzjelző és oltóberendezések	32 – 39. oldal
16./	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	39. oldal
17./	Tűzjelzés módja	40. oldal
18./	Kockázati osztályba sorolás	40. oldal
19./	Záró rendelkezések	41. oldal
20./	Mellékletek	42 - 50. oldal

1./ Értelmező rendelkezések

A Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazásában:

1.1. alaprendeltetés:

a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet

- a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

4

1.2. alapterület:

a gépek, és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség, vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe (nettó alapterület)

1.3. biztonsági jel:

meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli

1.4. felülvizsgálat:

a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása,

1.5. figyelmeztető jel:

olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet,

1.6. füstmentes lépcsőház:

az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad,

1.7. hatékony szellőztetés:

ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át,

1.8. hő- és füstelvezetés:

a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége,

1.9. jogosult személy:

az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást,

1.10. karbantartás:

mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,

1.11. kiegészítő tábla:

a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla,

1.12. kiürítés:

az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávoztása, eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést,

1.13. kockázati egység:

az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe,

1.14. kockázati osztály:

a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás,

1.15. létesítmény:

az egy telken álló építmények és szabadterek összessége,

1.16. menekülési jel:

olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárat) úton – annak irányát mutatja,

1.17. menekülési útirány-jelző rendszer:

olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz

1.18. menekülési útvonal:

a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,

1.19. mértékadó kockázati osztály:

az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal,

1.20. mértékadó tűzszakasz:

a létesítmény legnagyobb oltóvíz igényű tűzszakasza,

1.21. norma szerinti villámvédelem:

az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelmi rendszer,

1.22. tiltó jel:

olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal,

1.23. tűzeseti főkapcsoló:

a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló,

1.24. tűzeseti lekapcsolás:

az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról,

1.25. tűzoltási felvonulási terület:

a rendeletben meghatározott, az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló, a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja,

1.26. tűzoltási felvonulási út:

a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út,

1.27. tűzoltó készülék készenlétben tartó:

az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett,

1.28. tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv:

olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető,

1.29. tűzveszélyességi osztály:

az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,

1.30. tűzveszélyes tevékenység:

az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,

1.31. üzemeltető:

a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,

1.32. üzemeltetői ellenőrzés:

az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,

1.33. üzemeltetői ellenőrzést végző személy:

az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,

1.34. vészkijárat:

üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat,

1.35. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata:

a jogosult személy által végzett, a villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló felülvizsgálat,

2./ Tűzvédelmi Szabályzat hatálya:

2.1. Területi hatálya:

A TvSZ területi hatálya a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet valamennyi telephelyére terjed ki.

Mindazon külső munkahelyekre, ahol a munkavállalók az intézmény megbízásából munkát végeznek

2.2. Személyi hatálya:

a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézettel munkaviszonyban álló munkavállalókra, az egyéb jogviszony alapján munkát végző más gazdasági társaságok munkavállalóira.

A TvSZ-t alkalmazni kell az intézmény területén megjelenő betegekre, ügyfelekre, látogatókra, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

2.3. Időbeli hatálya:

Jelen szabályzat az 2009-ben kiadott és 2012. 12.01.-én módosított szabályzat módosításaként 2016.08.18.-tól visszavonásig érvényes.

3./ Tűzvédelmi feladat és hatáskörök:

A kórház és rendelőintézet tűzvédelmi feladatainak ellátásáért, a szabályzat, a hatályos tűzvédelmi jogszabályok előírásainak betartásáért felelősek:

- a./ Főigazgató főorvos
- b./ Műszaki igazgató
- c./ Gazdasági igazgató
- d./ Ápolási igazgató
- e./ Tűzvédelmi megbízott
- f./ Tűzvédelmi szervezet tagjai
- g./ Munkavállalók

3.1./ A főigazgató főorvos feladat és hatásköre:

- 3.1.1. Feladata az intézmény tűzvédelmi tevékenységének irányítása.
- 3.1.2. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az intézmény működésével összefüggő tűzvédelmi feladatok végrehajtását.
- 3.1.3. Köteles gondoskodni a tűzvédelem személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről.
- 3.1.4. Köteles a jogszabályi változások esetén szükséges feladatok végrehajtására intézkedést tenni.
- 3.1.5. Köteles rendszeres időközönként szemle során ellenőrizni az intézmény tűzvédelmi helyzetét.
- 3.1.6. Az alkalmi tűzveszélyes tevékenységek végzését írásban engedélyezni.
- 3.1.7. Távolléte esetére a feladat és hatáskörének ideiglenes átruházásáról gondoskodni.

3.2. Műszaki igazgató feladat és hatásköre:

- 3.2.1. Ismernie kell és munkája során köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat
- 3.2.2. Folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a beosztott munkavállalók a tűzvédelmi szabályokat megismerjék és annak betartásával végezzék munkájukat.
- 3.2.3. A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetésére intézkedik, a végrehajtást ellenőrzi.
- 3.2.4. Az intézmény tűzvédelmére kiható változásokat, esetleges tűzveszélyt, illetve tüzesetet köteles azonnal jelenteni az főigazgató főorvosnak.
- 3.2.5. Hatósági ellenőrzések során személyesen közreműködik, a szükséges feladatok elvégzésére intézkedik
- 3.2.6. Köteles gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi eszközök működőképessége és megközelíthetősége folyamatosan biztosítva legyen.
- 3.2.7. Köteles gondoskodni az új belépő munkavállalók elméleti (a tűzvédelmi megbízott által) és gyakorlati tűzvédelmi oktatásáról.

- 3.2.8. Köteles részt venni a tűzvédelmi gyakorlatokon, ott a szükséges feladatok végrehajtását megszervezni és irányítani.
- 3.2.9. Köteles a tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalót a munkától eltiltani, szükség esetén a főigazgató főorvos felé javaslatot tenni a vétkes dolgozó felelősségre vonására.
- 3.2.10. Szükség esetén a tűzvédelemmel összefüggő szakmai kérdésekben a főigazgató főorvos illetve a tűzvédelmi tanácsadó véleményét, segítségét kell kérnie
- 3.2.11. Veszélyhelyzetben köteles önállóan irányítani az intézmény mentési és tűzoltási tevékenységét.
- 3.2.12. Köteles a bekövetkezett tüzet azonnal jelenteni, és a tűzriadó tervben meghatározott intézkedéseket megtenni.

3.3. Gazdasági igazgató feladat és jogköre

- 3.3.1. Biztosítja az intézmény teljes területén a tűzvédelmi követelmények megvalósításának pénzügyi feltételeit.
- 3.3.2. Az irányítása alá tartozó munkaterületeken megteszi a szükséges intézkedéseket a tűzvédelmi szabályok folyamatos biztosítása érdekében.
- 3.3.3. Gondoskodik az irányítása alá kerülő, újonnan belépő munkavállalók tűzvédelmi gyakorlati oktatásáról.
- 3.3.4. Rendszeresen meggyőződik arról, hogy az irányítása alatt lévő munkaterületen a 10 munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, valamint a munkavállalók betartják-e a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

3.4. Ápolási igazgató feladat és jogköre

- 3.4.1. Ismernie kell és munkája során köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat
- 3.4.2. Folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a beosztott munkavállalók a tűzvédelmi szabályokat megismerjék és annak betartásával végezzék munkájukat.
- 3.4.3. A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetésére intézkedik, a végrehajtást ellenőrzi.
- 3.4.4. Köteles gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi eszközök működőképessége és megközelíthetősége folyamatosan biztosítva legyen.
- 3.4.5. Köteles a tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalót a munkától eltiltani, szükség esetén a főigazgató főorvos felé javaslatot tenni a vétkes dolgozó felelősségre vonására.
- 3.4.6. Köteles a bekövetkezett tüzet azonnal jelenteni, és a tűzriadó tervben meghatározott intézkedéseket megtenni.

3.5. A tűzvédelmi megbízott feladat és hatásköre:

- 3.5.1. Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséről, szükség szerinti módosításáról.

- 3.5.2. Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, szükség esetén intézkedést javasol a változásokból adódó feladatok végrehajtására.
- 3.5.3. Gondoskodik a szükséges tűzvédelmi oktatások, vizsgáztatások lebonyolításáról.
- 3.5.4. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, illetve tűzoltási eszközök folyamatos rendelkezésre állását.
- 3.5.5. Javaslatot tesz a tűzoltó eszközök időszakos felülvizsgálatára, szükség esetén cseréjükre.
- 3.5.6. Rendszeresen ellenőrzi az intézmény tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén önállóan intézkedik, vagy intézkedést kér a főigazgató főorvostól.
- 3.5.7. Megszervezi a tűzvédelmi szemléket, azokon részt vesz, elkészíti a szükséges dokumentumokat.

3.6. A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladata:

- 3.6.1. A tűzvédelmi szervezet tagjai azok a munkavállalók, akiket a főigazgató főorvos a szervezetbe beosztott és írásos megbízólevéllel látott el.
- 3.6.2. A szervezet tagjai munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a tűzvédelmi szabályok betartására, és betartatására.
- 3.6.3. Gondoskodnak arról, hogy a tűzoltó eszközökhöz, elektromos főkapcsolókhoz, vészkijáratokhoz minden időben hozzá lehessen férni.
Gondoskodnak a közlekedési-menekülési utak átjárhatóságáról.
- 3.6.4. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlelnek, jelentik az illetékes vezetőnek, főigazgató főorvosnak, vagy tűzvédelmi megbízottnak.
- 3.6.5. Feladataik tűz esetén:
 - a./ A Mentési Tervben a rendkívüli eseményekre megbízott munkatársakkal közösen gondoskodnak a keletkezett tűz jelzéséről, a személyek és vagyontárgyak mentéséről, valamint a tűz oltásának haladéktalan megkezdéséről.
 - b./ Gondoskodnak arról, hogy szükség esetén pontos és szakszerű információval lássák el a Tűzoltóságot értesítő személyt.
 - c./ A kikerkező Tűzoltóság rendelkezésére állnak, a tűz körülményeinek, illetve a helyszín pontos ismeretének alapján.
 - d./ A tűzoltás alatt biztosítják, hogy illetéktelenek, bámészkodók az oltást ne zavarják, valamint saját testi épségüket és egészségüket ne veszélyeztessék.

3.7. A munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

- 3.7.1. Ismerni a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó terv, valamint a hatályos jogszabályok rájuk vonatkozó előírásait.
- 3.7.2. Ismerni és betartani azokat a tűzvédelmi előírásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munka során ne keletkezhessen tűzveszély.

- 3.7.3. Ismerni a tűzjelzés módját
- 3.7.4. Ismerni a tűz esetére előírt feladatokat, szükség esetén alkalmazni azokat.
- 3.7.5. Rendszeresen részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, gyakorlatokon.
- 3.7.6. Meghatározott munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát tenni.
- 3.7.7. Ismerni a tűzoltó eszközök helyét, alkalmazásuk módját.
- 3.7.8. Kötelesek a keletkezett tüzet azonnal jelezni, és jelenteni a munkahelyi vezetőjüknek.
- 3.7.9. Kötelesek rendszeresen meggyőződni arról, hogy az általuk használt berendezések hibátlanul működnek-e, nem okozhatnak-e tüzet.
- 3.7.10. Kötelesek a tapasztalt rendellenességet azonnal a munkahelyi vezető tudomására hozni.
- 3.7.11. Közvetlen tűzveszély esetén kötelesek a tűzveszélyes tevékenységet megszüntetni és a munkahelyi vezetőt értesíteni.
- 3.7.12. Tűz esetén kötelesek a mentési és tűzoltási tevékenységben a munkahelyi vezető, illetve a tűzoltás-vezető utasításának megfelelően részt venni.

4./ Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás:

4.1. Tűzvédelmi oktatás:

- 4.1.1. Az újonnan belépő munkavállalók első tűzvédelmi oktatását munkába állás előtt kell végrehajtani. A műszaki igazgató kötelessége gondoskodni az oktatásról.
- 4.1.2. Az elméleti oktatást a tűzvédelmi megbízott, a gyakorlati oktatást a munkahelyi vezető végzi.
- 4.1.3. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást minden munkavállaló részére évente egyszer kell tartani.
- 4.1.4. Ismételt oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót, aki a munkahelyétől bármely okból 180 napnál többet távolt tölt.
- 4.1.5. Rendkívüli tűzvédelmi oktatást akkor kell tartani, ha a tűzvédelmi helyzetben változást állt be, illetve rendkívüli esemény (tűzeset) bekövetkezése után, a szükséges intézkedésekről, illetve tanulságokról.
- 4.1.6. A tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban kell rögzíteni, a munkavállalóknak aláírásukkal kell igazolniuk.
- 4.1.7. A dolgozók oktatásának az alábbiakra kell kiterjednie:
 - A tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv előírásaira
 - a munkavégzés tűzveszélyességére
 - az egyes helyiségek használati szabályaira
 - a gépek, berendezések kezelési utasításainak tűzvédelmi előírásaira
 - a dohányzás szabályaira
 - a közlekedési és menekülési utak jelzésére, a helyismeret fontosságára
 - a tűz oltására használható eszközök helyére és működésére.
 - a tűzvédelmi szabályok megsértéséből adódó felelősségre.

4.2.Tűzvédelmi vizsgakötelezettség:

- 4.2.1. A 45/2011.(XII.7.) BM rendelet alapján (2. sz. melléklet szerint)
- 4.2.2. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalót irányító vezetőnek is rendelkeznie kell arra a területre érvényes tűzvédelmi szakvizsgával.

5./ Általános szabályok:

- 5.1.Az általános szabályok valamennyi munkahelyen érvényesek.
- 5.2.Minden helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő tevékenység végzésére szabad használni.
- 5.3.Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély alapján, az abban foglalt előírások szigorú betartása mellett szabad végezni.
- 5.4.A munkahelyeken csak a folyamatos munkához szükséges mennyiségű anyag tárolható.
- 5.5.Az intézmény területén a dohányzás Tilos!
- 5.6.Az épületek ajtóit, vészkijáratait üzem közben belülről nyitható állapotban kell tartani.
- 5.7.A tűzoltó készülékekhez, elektromos kapcsolókhoz, közművek elzáró szelepeihez vezető utakat folyamatosan átjárható állapotban kell tartani.
- 5.8.Gondoskodni kell a közlekedési és menekülési útvonalak folyamatos tisztán tartásáról és átjárhatóságáról.
- 5.9.A közlekedési utakon, illetve vészkijáratokban eszközöket, gépet, berendezést egyéb tárgyakat tárolni még átmenetileg sem szabad.
- 5.10. A tevékenységhez használt berendezés, gép feszültségmentesítése a munka befejezése után a gépen munkát végző munkavállaló kötelessége.
- 5.11.A munka befejezése után a helyiség áramtalanítása a helyiséget utolsóként elhagyó munkavállaló kötelessége.
- 5.12. A tevékenység során keletkező hulladék összegyűjtését és eltávolítását rendszeresen, de legalább műszak végén el kell végezni.
- 5.13. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 5.14. A helyiségekben a világító és fűtőberendezések és a használt anyagok között a megfelelő védőtávolságot (min 1 méter) meg kell tartani.
- 5.15. A vállalkozásnál kizárólag elektromos világító berendezések használata engedélyezett.
A használat után a világítást ki kell kapcsolni. A világító berendezések 1 m-es körzetében éghető anyagot tárolni tilos
- 5.16. A villamos berendezéseket hibátlan állapotban kell tartani, bármilyen elektromos hiba esetén a berendezést azonnal áramtalanítani kell, és a villamos szakember által történő javítására intézkedni kell.

- 5.17. A nem helyhez kötött villamos berendezéseket a villamos hálózathoz csak szabványos, bevizsgált és teljesen ép szerelvényekkel szabad csatlakoztatni. A hosszabbító kábelek vezetése során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok sem mechanikai, sem hő által okozott sérülés veszélyének ne legyenek kitéve, valamint ne okozzanak botlásveszélyt, és a szabad mozgást ne akadályozzák.
- 5.18. Valamennyi munkahelyen minden munkavállaló a napi munkája befejezésével köteles meggyőződni arról, hogy munkahelye tűzvédelmi szempontból rendben van- e. Amennyiben hiányosságot tapasztal, azt köteles jelenteni a munkáját irányító vezetőnek.
- 5.19. A helyiségek - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető, tiltó és tájékoztató rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket kell elhelyezni.
- 5.20. Jól láthatóan és maradandó módon kell jelölni az alábbiakat:
- 5.20.1. tűzvédelmi főkapcsolót (ki – be állását)
 - 5.20.2. A csoportosan elhelyezett kapcsolók, kismegszakítók rendeltetését
 - 5.20.3. A közművek nyitó-záró szerelvényeit
 - 5.20.4. a tűzoltó felszerelések, eszközök helyét, típusát
 - 5.20.5. a közlekedési és menekülési útvonalakat
 - 5.20.6. a vészkijáratokat
- 5.21. A közmű nyitó- és zárószerkezetet és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.
- 5.22. A távbeszélő állomások mellett jól láthatóan el kell helyezni a tűzoltóság, mentők és rendőrség hívószámait.
- 5.23. Tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások:
- 5.23.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
 - 5.23.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
 - 5.23.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak előzetes írásbeli engedély alapján végezhető.
 - 5.23.4. Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
 - 5.23.5. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.
 - 5.23.6. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
 - 5.23.7. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.23.8. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

5.24. Éghető folyadékok tárolása és szállítása

5.24.1. Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

5.24.2. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadéokra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

5.24.3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

5.24.4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

5.24.5. A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy a 235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben kell tárolni.

5.24.6. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.

5.24.7. 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,

b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

5.24.8. Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

5.24.9. Éghető folyadékok tárolása kamrában

a) A kamrában az elcsepegett folyadék felitására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 m³ száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani.

b) Ha a kamrában I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1 db, legalább 2 m² nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni.

c) A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

d) A kamra ajtajának külső felületén 1 db, a tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot kell maradandó módon elhelyezni.

- 5.24.10. Teherszállító járművön személyszállítással egy időben éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók.
- 5.24.11. Személygépjárműben éghető folyadékot tartalmazó edények csak abban az esetben szállíthatók, ha a vezetőkívül a gépjárműben legfeljebb 1 fő tartózkodik.
- 5.24.12. Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel, vagy sérülhessenek meg.
- 5.24.13. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók
- 5.24.14. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.
- 5.25. Ipari, orvosi gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése
- 5.25.1. A palackot sérültnek kell tekinteni, ha:
- a./ Legalább 1 méter magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt) esett
 - b./ Égésnyomok látszanak rajta
 - c./ Éles bemetszésű sérülése, vagy horpadása van
 - d./ A szállítójárművet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlelhetők
- 5.25.2. Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás) során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell.
- 5.25.3. A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel) szabad tárolni, mozgatni és szállítani.
- 5.25.4. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C fölé.
- 5.25.5. Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 40 °C hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni.
- 5.25.6. A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackokra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.
- 5.25.7. A mérgező, maró és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni.
- 5.25.8. A palackon, vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni.
- 5.28.9. Tűz esetén a palackokat a tűzből, vagy a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni.
- 5.28.10. Palackot nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken
- 5.28.11. A palacktároló padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.

- 5.28.12. A palacktárolókban a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 5.28.13. Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások
- 5.28.14. A palackokat éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- 5.28.15. A töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.
- 5.28.16. A palacktárolókat veszélyt jelző táblákkal kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre, valamint a veszélyességi övezet nagyságára.
- 5.28.17. A palacktárolókat illetéktelen behatolás ellen védeni kell
- 5.28.18. Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenlétben tartani, vagy tárolni
- 5.28.19. a gázok felhasználásának helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi), amely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyről.
- 5.28.20. Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 liter űrtartalmú palackot mozgathat.
- 5.28.21. Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, legalább két személynek szabad mozgatni.
- 5.28.22. Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen biztosítani kell. A palackot talpgyűrűjén, vagy homorú fenekén szabad gurítani.
- 5.28.23. A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vonatkozó jogszabály alapján a szükséges műszaki követelmények szerinti ismereteket elsajátította. Az egyéb előírások a vonatkozó műszaki követelményrendszer szerint.

17

6./ A különböző rendeltetésű helyiségek előírásai:

6.1. Irodák, orvosi szobák

- 6.1.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.1.2. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.1.3. A helyiségekben csak a munkavégzéshez szükséges gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot szabad tárolni
- 6.1.4. Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtó teljes szélességében nyitható legyen
- 6.1.5. A kávéfőzőt, elektromos főzőlapot használat előtt nem éghető szigetelő lapra kell helyezni. Bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos. Bekapcsolt állapotukat ellenőrző lámpának jeleznie kell. Használat után áramtalanítani kell

a készüléket.

6.1.6. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.

6.1.7. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók

6.1.8. A helyiségben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.

6.1.9. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.2. Konyha, tálaló

6.2.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni

6.2.2. A konyhában gyúlékony anyagot, - a főzéshez szükséges étolaj kivételével- tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos

6.2.3. A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.

6.2.4. A konyhában alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.

6.2.5. A konyhában a munkához szükséges kifogástalan műszaki állapotú villamos és gázüzemű berendezéseket szabad csak használni a vonatkozó előírások alapján.

6.2.6. Gázszivárgás esetén a szellőztetésről azonnal gondoskodni kell, a berendezés főcsapját pedig el kell zárni.

6.2.7. A munka befejezése után a nélkülözhető villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell (villamos főzőlap, mikróhullámú sütő stb.) a gázzal működő berendezések főcsapját pedig el kell zárni.

6.2.8. A konyhában csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók

6.2.9. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.3. Ebédlő, étkező helyiség

6.3.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni

6.3.2. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.

6.3.3. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.

6.3.4. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók

6.3.5. A helyiségben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.

6.3.6. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.4. Öltözők

- 6.4.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.4.2. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.4.3. Az öltözőben csak öltözködés-tisztálkodási tevékenység folytatható.
- 6.4.4. Az öltözőszekrényekben csak a ruházati tárgyak, személyes holmik, valamint a tisztálkodáshoz szükséges eszközök tárolhatók.
- 6.4.5. Az öltözőkben a szekrényeket és egyéb berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre alkalmas út rendelkezésre álljon.
- 6.4.6. Az öltözőkben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, és azokat legalább naponta üríteni kell
- 6.4.7. A helyiség elhagyását követően a világítást le kell kapcsolni
- 6.4.8. Az öltözők használatát követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.5. Közlekedők, folyosók, előterek, lépcsőházak, kijáratok

- 6.5.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékekhez vezető utakat, fali tűzcsap szekrényekhez vezető utakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.5.2. A közművek elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell
(víz, gáz, villamos kapcsolók)
- 6.5.3. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.5.4. Nem oda rendszeresített gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos
- 6.5.5. A villamos kapcsoló szekrények közeléből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani, a szekrények tisztán tartásáról gondoskodni kell
- 6.5.6. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók
- 6.5.7. A helyiségben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.
- 6.5.8. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.6. WC-k, mosdók fürdők és előtereik

- 6.6.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.6.2. A helyiségekben gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot, éghető gázpalackot tárolni tilos
- 6.6.3. A lefolyóba tűzveszélyes folyadékot önteni tilos
- 6.6.4. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.

6.7. Műtő helyiségek és előterek

- 6.7.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.7.2. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A gázpalackokat fajták szerint és üres – teli jelöléssel feliratozni, valamint eldőlés ellen biztosítani kell.
- 6.7.3. Amennyiben lehetséges a palackokat kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében.
- 6.7.4. A helyiségekben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.7.5. A közművek elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell (orvosi gáz, sűrített levegő, villamos kapcsolók)
- 6.7.6. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók
- 6.7.7. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.8. Kórtermek

- 6.8.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.8.2. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A gázpalackokat fajták szerint és üres – teli jelöléssel feliratozni, valamint eldőlés ellen biztosítani kell.
- 6.8.3. Amennyiben lehetséges a palackokat kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében.
- 6.8.4. A kórtermekben elsősorban az oda rendszeresített és bevizsgált villamos berendezések használhatók, illetőleg az ellátás alatt álló személyek (fekvő betegek) kényelmét és időtöltését szolgáló kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések használata felügyelet mellett engedélyezett, a villamos hálózat terhelhetőségének függvényében. (hordozható személyi számítógép, televízió, rádió, mobil telefontöltő stb.)
- 6.8.5. A villamos hálózat terhelhetőségének mértékét erre szakképzet munkavállaló határozza meg.
- 6.8.6. A saját tulajdonú villamos berendezések használatából, meghibásodásából eredő tüzeset és abból adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli.
- 6.8.7. A kórtermekben a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére – amennyiben erre lehetőség van – csak olyan fekvő-hely (ágy) használható, amely gördíthető, illetőleg szélessége kisebb a kiürítésnél számításba vett kijárat ajtók méreténél.
- 6.8.8. Az életfunkciók biztosítására szolgáló orvosi berendezések eszközök mozgathatóságára a 6.8.7. pont szerinti előírások érvényesek
- 6.8.9. A kórtermekben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.

6.9. Orvosi rendelők, kezelők

- 6.9.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.9.2. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.9.3. Nem oda rendszeresített gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos
- 6.9.4. A tevékenység végzéséhez szükséges heti tűzveszélyes folyadék mennyiséget kizárólag az e célra kialakított lemezszekrényben szabad csak tárolni, valamint a lemez szekrényt a szabványnak megfelelő jelzéssel el kell látni.
- 6.9.5. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A gázpalackokat fajták szerint és üres – teli jelöléssel feliratozni, valamint eldőlés ellen biztosítani kell.
- 6.9.6. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy szabad üzembe helyezni, hogy környezetükre ne jelentsenek tűzveszélyt.
- 6.9.7. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.
- 6.9.8. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók
- 6.9.9. A helyiségekben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.
- 6.9.10. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.10. Laboratórium helyiségei

- 6.10.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.10.2. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.10.3. A helyiségekben csak a napi szükségletnek megfelelő mennyiségű tűzveszélyes anyagot szabad tárolni.
- 6.10.4. A laboratóriumban a munkához szükséges tűzveszélyes folyadékokat kizárólag az e célra kialakított lemez szekrényben szabad tárolni.
- 6.10.5. A laboratórium területén felszereléseket és anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen és el lehessen távolítani.
- 6.10.6. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy szabad üzembe helyezni, hogy környezetükre ne jelentsenek tűzveszélyt.
- 6.10.7. Azokat az orvosi berendezéseket, amelyek nem feszültség-mentesíthetők funkciójukból adódóan „*Feszültség alatt álló berendezés*” felirattal kell ellátni.
- 6.10.8. Gondoskodni kell a helyiségek megfelelő szellőztetéséről.
- 6.10.9. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.
- 6.10.10. A helyiségekben csak a rendszeresített, és bevizsgált villamos berendezések használhatók

- 6.10.11. A helyiségekben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.
- 6.10.12. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.11. Karbantartó műhelyek

- 6.11.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.11.2. A helyiségekben tűzveszélyes folyadékot tárolni csak a jogszabályban megengedett mennyiségben szabad
- 6.11.3. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű ipari gázpalackot szabad tárolni. A palackokat nemük szerint, valamint üres-teli felirattal kell ellátni. A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell.
- 6.11.4. Csak kifogástalan állapotú hegesztő, forrasztó berendezéseket szabad használni
- 6.11.5. A karbantartási tevékenységhez alkalmazott nyílt lángú hegesztő berendezés csak úgy használható, illetőleg szikrázással járó tevékenység úgy folytatható, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. A munka befejezésekor a palackok záró szelepeit el kell zárni, valamint a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni.
- 6.11.6. A helyiségekben csak a rendszeresített villamos berendezések használhatók.
- 6.11.7. A dolgozók saját tulajdonú villamos berendezéseinek használatából, meghibásodásából eredő tüzeset és abból adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli.
- 6.11.8. A műhelyekben a gépeket, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok hozzáférhetőek, működtethetőek legyenek, és a szabad közlekedést ne akadályozzák.
- 6.11.9. Az esetegesen elfolyt kenőolaj, illetve egyéb éghető folyadék felitatásáról, és biztonságos tárolásáról gondoskodni kell.
- 6.11.10. A javítási tevékenység során keletkező olajos rongy, és egyéb éghető hulladék tárolását az erre a célra kijelölt nem éghető anyagú, fedéllel ellátott edényben kell tárolni.
- 6.11.11. A munka befejezése után az éghető hulladékokat a kijelölt helyre kell szállítani. Amennyiben szükséges, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell.
- 6.11.12. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.
- 6.11.13. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.12. Kazánházak helyiségei

- 6.12.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.12.2. A helyiségekben gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.

- 6.12.3. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.12.4. A kazánok kezelő helyiségeiben jól láthatóan ki kell függeszteni az üzemeltetett berendezések kezelési utasítását.
- 6.12.5. Azokat a berendezéseket, amelyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan –azonban felügyeletük nem indokolt – „**Feszültség alatt álló berendezés**” felirattal kell ellátni.
- 6.12.6. A tevékenység befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.13. Személy teherfelvonók és gépházak

- 6.13.1. A lifteket csak a kezelési utasítás szerint szabad használni
- 6.13.2. Azokat a berendezéseket, amelyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan –azonban felügyeletük nem indokolt – „**Feszültség alatt álló berendezés**” felirattal kell ellátni.
- 6.13.3. Orvosi gázpalackok szállításakor a szállításra kijelölt munkavállalókon kívül a liftben más személyek nem tartózkodhatnak.
- 6.13.4. A liftekben tűzveszélyes folyadék csak az előírás szerinti zárt edényben szállítható.
- 6.13.5. A liftekben hegesztésre alkalmas gázok palackjait csak tűzvédelmi **23** szakvizsgával rendelkező személy szállíthat, az erre a célra kialakított szállítóeszközön.
- 6.13.6. A liftgépházban éghető anyag, tűzveszélyes folyadék nem tárolható.
- 6.13.7. A liftgépházban csak a lift javításához, karbantartásához szükséges eszközök tárolhatók. A munka befejezését követően az esetlegesen kifolyt tűzveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani.

6.5. Raktározás és tárolás

- 6.5.1. A raktárakban csak anyag és eszköz tárolás végezhető, egyéb tevékenység nem folytatható
- 6.5.2. A raktárakban a tárolt anyagokat, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési út biztosítva legyen, és az ajtó teljes szélességben nyitható legyen.
- 6.5.3. A raktárakban gázpalack tárolása tilos.
- 6.5.4. Egy helyiségben a Robbanásveszélyes osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a Tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek - nem tárolhatók.
- 6.5.5. A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, Tűzveszélyes osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.

- 6.5.6. A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a Tűzveszélyes osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- 6.5.7. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- 6.5.8. A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint a Tűzveszélyes osztályú éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kisserelő, vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében - a felhasználó köteles elvégezni.
- 6.5.9. A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- 6.5.10. A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- 6.5.11. Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.
- 6.5.12. A helyiségekben csak a rendszeresített villamos berendezések használhatók.
- 6.5.13. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell.
- 6.5.14. A helyiségekben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.
- 6.5.15. A munka befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.15. Hőközpontok, kazánházak helyiségei

- 6.15.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.15.2. A helyiségben tűzveszélyes anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!
- 6.15.3. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.15.4. A kezelő helyiségben jól láthatóan ki kell függeszteni az üzemeltetett berendezések kezelési utasítását.
- 6.15.5. Azokat a berendezéseket, amelyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan –azonban felügyeletük nem indokolt – „**Feszültség alatt álló berendezés**” felirattal kell ellátni.
- 6.15.6. A tevékenység befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

6.16. A kis és magasfeszültségű helyiségek és áramfejlesztő berendezések

- 6.16.1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni
- 6.16.2. Azokat a berendezéseket, amelyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan –azonban felügyeletük nem indokolt –
„Feszültség alatt álló berendezés” felirattal kell ellátni.
- 6.16.3. A helyiségben gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!
- 6.16.4. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedély alapján szabad végezni.
- 6.16.5. A villamos berendezésekről az éghető anyagot – a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett - el kell távolítani, hogy azok gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- 6.16.6. A transzformátor helyiségekben az esetlegesen kifolyt tűzveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani.
- 6.16.7. A diesel aggregátor környezetében az esetlegesen kifolyt tűzveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani
- 6.16.8. A tevékenység befejezését követően az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
- 6.16.9. A tevékenység befejezését követően a helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségét biztosítani kell.

7. Tűzoltási út, területek és egyéb utak


- 7.1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára a vállalkozás építményeihez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
- 7.2. A tűzoltási felvonulási területet úgy kell biztosítani, hogy annak hossza az épület felvonulási terület felé néző homlokzatának teljes hosszán biztosítsa a beavatkozás és mentés feltételeit, szélessége legalább 6 méter legyen.
- 7.3. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszervezési helyeken gépjármű parkolás nem megengedett.
- 7.4. A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok és víztárolók 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat.
- 7.5. A tűzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjárműben okozott kárért- amennyiben az, az akadálytalan tűzoltás érdekében vált szükségessé – a tűzoltóság nem tartozik kártérítési felelősséggel.
- 7.6. Azon munkavállalók, akik saját tulajdonú gépjárműveikkel munkaidejükben, valamint munkaidejükön kívüli időszakban a vállalkozás területén parkolnak, a gépjárműveik tűzbiztonsága és épsége érdekében-, jól látható helyen (szélvédő) – munkahelyük nevét és annak telefonszámát feltüntethetik
- 7.7. A kórház területére saját tulajdonú gépjárművel – utastérben és csomagtartóban- tűzveszélyes folyadékot semmilyen kiszerelésben, valamint gázpalackot, veszélyes anyagot bevinni tilos.

- 7.8. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási utat úgy kell biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek a helyszínt tolatás nélkül el tudják hagyni.
- 7.9. A tűzoltási felvonulási út és terület síkosság mentesítéséről – téli időszakban – elsőként kell gondoskodni.
- 7.10. A létesítmény helyiségeiben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
- a./ a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat;
 - b./ éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat;
 - c./ A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére.
- 7.11. Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.


8. Kiürítés

- 8.1. A kiürítés során biztosítani kell, hogy:
- 8.1.1. A benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon, indokolt esetben több szakaszban tájékoztathassák, riaszthassák
 - 8.1.2. A benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyes az előírt normaidőn belül biztonságos helyre, vagy védett térbe távozhassanak.
 - 8.1.3. A mozgásban, cselekvőképességében akadályozott vagy fogyatékos személyek segítségével történő menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű és az akadálymentesen megközelíthető épületekben biztosítva legyen
 - 8.1.4. A kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelek alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hő-és füstmentesség, átbocsátóképesség)
 - 8.1.5. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

- 8.1.6. A menekülési útvonal leszűkítése - a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig-, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet
- 8.1.7. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- 8.2. A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályban foglalt számítás alapján kell méretezni.
- 8.3. Az épületekben tűzvédelmi szempontból elhelyezendő biztonsági jelzésekre vonatkozó követelmények.
- 8.3.1. Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.
- 8.3.2. A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseket megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.
- 8.4. A biztonsági jelek elhelyezése

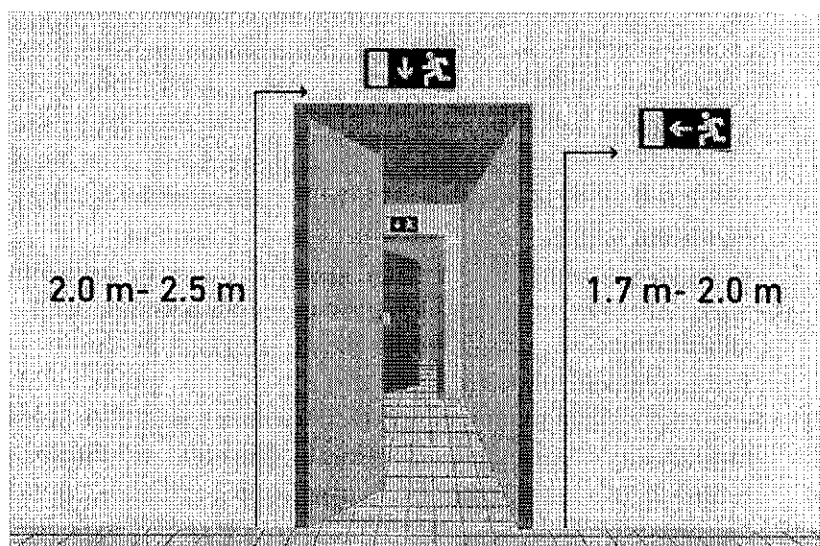

8.5. A biztonsági jel rögzítési magassága

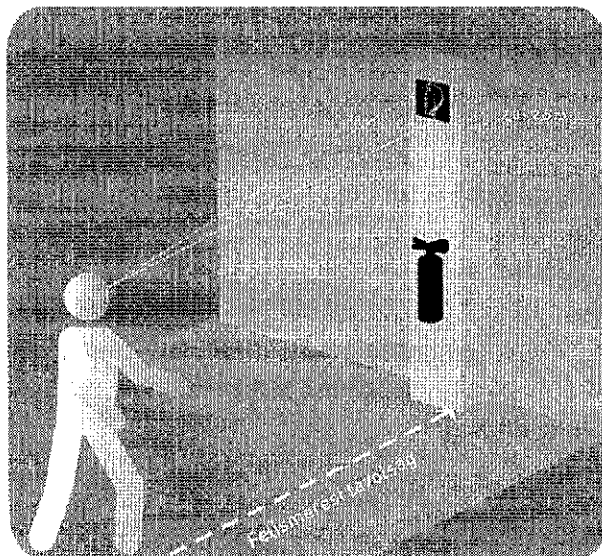

9. Szellőztetés

- 9.1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
- 9.2. Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során, vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott gyakorisággal tisztítani kell.
- 9.3. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- 9.4. Ha a szellőző rendszerben éghető anyag jelenlétével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni, akkor a szellőztetésre a hő- és füstelvezetés igénybe vehető.

10. Csatornahálózat

- 10.1. Robbanásveszélyes és Tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő Robbanásveszélyes vagy Tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad
- 10.2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani.

11. Hő és füstelvezetés

- 11.1. A természetes és gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón, vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- 11.2. Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- 11.3. A figyelmeztető feliratokat, továbbá a hő és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül- idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvvismerete indokolja.

12. Tüzelő-, fűtőberendezések

- 12.1. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- 12.2. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- 12.3. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.
- 12.4. A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak nyílt lánggal, illetőleg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés (kazán) – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el.
- 12.5. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- 12.6. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- 12.7. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható
- 12.8. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

- 12.9. A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint a berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
- 12.10. A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

13. Gépi berendezés

- 13.1. A munkahelyeken kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- 13.2. Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.
- 13.3. A Tűzveszélyes zónában csak olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- 13.4. A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.
- 13.5. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.
- 13.6. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- 13.7. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- 13.8. A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.

14./ Világító és villamos berendezések:

- 14.1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.

- 14.2 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. E szerint kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- 14.3 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- 14.4. Hőt kibocsátó berendezésnél, készüléknél (hősugárzó, kávéfőző, rezsó) bekapcsolást jelző ellenőrző lámpát kell alkalmazni.
- 14.5. Villanyrezsót, kávéfőzőt éghetetlen anyagú alátétre kell tenni. A közelében 30 cm-en belül éghető anyag nem lehet.
- 14.6. A használaton kívüli elektromos vezetékeket, szerelvényeket le kell szerelni.
- 14.7. Villamos berendezések felülvizsgálata:
- 14.7.1. A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik
- a) a 300 kg-nál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtéren legalább háromévenként,
- b) Egyéb esetben legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatámapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- 14.7.2 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- 14.7.3. A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője az e fejezet szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha az új rendeltetéshez a jogszabály – veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt – gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg
- 14.7.4. A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- 14.7.5. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zóna besorolásának tisztázása. 14.7.6. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az intézmény nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
- 14.7.7. A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

14.8. Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata:

- 14.8.1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
- a.) a létesítést követően az átadás előtt
 - b.) az OTSZ-ben előírt időszakonként
 - c.) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményekben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- 14.8.2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból
- a) a 300 kg vagy 300 liter mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként
 - b) egyéb esetben 6 évenként
 - c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- 14.8.3. A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

15. Tűzjelző és oltóberendezés

- 15.1. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- 15.2. A tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a tűzoltóságnak be kell jelenteni.

- 15.3. A létesítményben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő – az OTSZ-ben meghatározott mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (5. melléklet)
- 15.4. Jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- 15.5. A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- 15.6. Községi építményben a – fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével –tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
- 15.7. A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány, jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
- 15.8. Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségyszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
- 15.9. A tűzoltó-technikai eszközöket a készenlétben tartó legalább 3 havonta a jogszabályban meghatározott szempontok szerint köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása a művezető feladata.
- 15.10. A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.
- 15.11. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket utánvilágító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni.
- 15.12. A kiépített tűzjelző berendezés napi ellenőrzését, és annak dokumentálását a portán szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.
- 15.13. A tűzjelző berendezés üzemeltetése:
Az üzemben tartás során a tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, a jelzések folyamatos fogadását biztosítani kell. A vonatkozó műszaki követelményben meghatározott időszakonkénti ellenőrzést, felülvizsgálatot és karbantartást el kell végezni.
- 15.13.1. Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy

- a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó), értesítették-e a karbantartót,
- b) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
- c) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzőjének működését, és
- d) amennyiben az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a c) pontban meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról.

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

15.13.2. Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta ellenőrzi

- a) a napi ellenőrzési feladatokat,
- b) az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
- c) a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
- d) a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

15.13.3. Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta ellenőrzi

- a) az előző bekezdésben leírtakat,
- b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát, és
- c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.

A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak.

A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése.

15.13.4. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani

- a) tüzeset után,
- b) téves riasztás esetén,
- c) a rendszer meghibásodása esetén,
- d) a rendszer változtatása esetén,
- e) hosszú üzemszünet után, vagy
- f) új karbantartóval kötött szerződés után.

15.13.5. Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltető legalább hathavonta biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy

- a) ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott felügyelet) meglétét,
- b) ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
- c) értékelje az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, amennyiben szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,
- d) működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang- fényjelzők), és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély, vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,
- e) ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,
- f) ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését,
- g) tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé, és
- h) végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.

15.13.6. Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy

- a) elvégezze az előző bekezdésben foglalt feladatokat,
- b) ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, amennyiben ezek során az érzékelők 50–50%-át (25–25%-át) ellenőrzik,
- c) szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,

d) szemrevételezés során, és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését (különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelőségét) befolyásoló változás, az épület, vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

15.13.7. Tűzeset után

- a) – függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,
- b) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,
- c) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket (vezérlés, hangjelzés, riasztás továbbítást) elvégezte-e, és
- d) amennyiben az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása, vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

15.13.8. Téves riasztás esetén

- a) meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,
- b) amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,
- c) a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

15.13.9. A berendezés meghibásodása esetén

- a) meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,
- b) meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan, és
- c) a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

15.13.10. A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

15.13.11. Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Hosszú üzemszünet a 30 napnál hosszabb teljes körű leállás.

15.13.12. Új karbantartóval kötött szerződés után

- a) ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét, és
- b) el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.

15.13.13. Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek (a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy), amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

A napi ellenőrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon követésére.

15.13.14. Az üzemeltető kijelöl egy tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személyt (továbbiakban: felelős személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.

15.13.15. Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.

15.14. A beépített tűzjelző berendezés kezelését, felülvizsgálatát, karbantartását végzők:

15.14. 1. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy (napi ellenőrzést végző):

Portás

15.14.2. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy (havi ellenőrzést végző):

Kerekes Tibor, Jenei Sándor

15.14.3. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy (háromhavonta szükséges ellenőrzést végző):

HIRCOMP Kft.

15.14.4. Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartást legalább hathavonta (felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy) végző személy:

HIRCOMP Kft.

15.14.5. Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartást legalább évente (felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy) végző személy:

HIRCOMP Kft.

15.15. A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.
Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.
15.16. A tűzgátló ajtók havi ellenőrzését végző személy:

Jenei Sándor

15.17. A tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálatát végző (tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező) személy:

PRAKTIKA Tűzvédelmi Kft.

15.18. Az újonnan kialakított tüdőgondozó, valamint az azzal egy tűzszakaszt alkotó pullmonologia, és emeleti egynapos sebészet épületében üzembe helyezett automata tűzjelző berendezés kezelésével kapcsolatos előírások:

15.18.1. A tüdőgondozó betegfelvételi helyiségében elhelyezett tűzjelző központ kezelése:

A napi ellenőrzéseket a „Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló”-ban írásban kell rögzíteni. A berendezés napi ellenőrzését csak munkanapokon kell elvégezni.

A tűzjelző központ napi ellenőrzését végző személyek:

Vácsi Péterné, Knipl Mariann

15.18.2. A tűzjelző központ riasztása esetén szükséges tennivalók:

- 1./ A központ kijelzőjén megjelenő érzékelő azonosítása (a helyszínrajz, illetve az érzékelők listájának alapján).
- 2./ Az azonosított érzékelővel felszerelt helyiség ellenőrzése, az esetleges tűz helyének azonosítása, a riasztás okának felderítése.
- 3./ Az ellenőrzés eredményéről a portaszolgálat értesítése.
- 4./ Tűz esetén a jelenlévő munkahelyi vezető értesítése, a riasztás, az épület kiürítésére, a mentés és az oltás megkezdésének megszervezésére.
- 5./ Téves riasztás esetén azonnal a portaszolgálatot kell hívni, hogy a 2 percen belüli intézkedés (a tűzoltóság kivonulásának leállítására) megtörténhessen a tűzoltóság felé.

15.18.3. A portán telepített tűzjelző másodkezelő berendezés kezelését a szolgálatban lévő portás végzi.

A portás a tűzjelző központot felügyelő dolgozó információja alapján végzi a szükséges intézkedést.

15.18.4. A tüdőgondozó tűzjelző központjának felügyeletét, a riasztás esetén szükséges intézkedéseket

a./ Munkaidőben, amikor a tüdőgondozó beosztott személyzete jelen van, ebben az esetben a tűzjelző központ kezelése, felügyelete a betegfelvételi helyiségben, illetve a szomszédos helyiségekben dolgozók feladata.

b./ Munkaidőn kívüli időben, amikor a tüdőgondozó beosztott személyzete nem tartózkodik az épületben a pulmonológia osztályon munkát végző dolgozók feladata a tűzjelző központ jelzése alapján a riasztás okának megállapítása, és a szükséges intézkedések végrehajtása.

15.18.5. A tüdőgondozó betegfelvételi helyiségében a tűzjelző központ működésére vonatkozó kezelési utasításnak folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie.

15.18. 6. A másodkezelő berendezés működésére vonatkozó útmutatónak a portán kell folyamatosan elérhetőnek lennie.

15.18.7. A helyiségekről, és a bennük található érzékelőkről készített helyszínrajz és az érzékelők szám szerinti azonosítását biztosító lista elérhetőségét a tüdőgondozó betegfelvételi helyiségében, a pulmonológia nővérpultjánál, valamint a portán a másodkezelőnél kell biztosítani.

15.18.8. A kezelő személyzet rendszeres oktatását, a kezelés gyakoroltatását, a berendezés karbantartását, rendszeres felülvizsgálatát biztosító személy végzi.

15.18.9. A helyszínrajz és érzékelők listája a 4. számú mellékletben megtalálható.

16./ Alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzése:

16.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

16.2. A vállalkozás területén alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély alapján, az abban foglalt előírások betartása mellett szabad végezni.

16.3. Az írásbeli engedélyt a kórház főigazgató főorvosa, távollétében az általa megbízott személy adhatja ki. (3. melléklet)

16.4. Az engedély aláírója köteles gondoskodni az engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzéséről, illetve a szükséges tűzvédelmi eszközök biztosításáról

16.5. Az idegen személyek, vállalkozások által végzett tűzveszélyes tevékenységet a munka megkezdése előtt a főigazgató főorvos véleményezi.

Észrevételeit a tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásbeli engedélyben kell rögzíteni.

16.6. A kiadott engedélyeket a munka befejezése után a műszaki igazgató őrzi, és tartja nyilván.

17./ A tűzjelzés módja:

- 17.1. Aki a tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a munkahelyi vezetőnek jelenteni. A munkahelyi vezető köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. (Tűzriadó terv szerint)
- 17.2. A tűz bejelentésnek tartalmaznia kell:
 - 17.2.1. a tűz pontos helyét, címét
 - 17.2.2. milyen anyag ég
 - 17.2.3. milyen káresemény történt,
 - 17.2.4. emberélet van-e veszélyben,
 - 17.2.5. mit veszélyeztet a tűz továbbterjedése,
 - 17.2.6. a bejelentő személy nevét és telefonszámát.
- 17.3. A tűzoltási, kárelhárítási feladatok irányítója a tűzoltóság megérkezéséig a legmagasabb beosztású személy (főigazgató főorvos, vagy műszaki igazgató). Utasításait mindenki köteles végrehajtani.
- 17.4. Tűz esetén a tűzoltás irányítója határozza meg a szükséges teendőket.
- 17.5. A keletkezett tűzről a munkavállalók a „TŰZ VAN! TŰZ VAN!” kiáltás vagy a tűzjelző sziréna hangjából értesülnek.
- 17.6. A távbeszélő állomás mellett jól láthatóan ki kell függeszteni a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők telefonszámát
- 17.7. A kórház területén keletkezett mindennemű tüzesetet be kell jelenteni az illetékes tűzoltó parancsnokságnak. (Katasztrófavédelmi igazgatóságnak)
- 17.8. Tűz esetén a 2 sz. mellékletben található Tűzriadó Terv szerint kell eljárni.

40

18./ Kockázati osztályba sorolás:

A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XXXII. fejezet 218. pontja (560.§) értelmében az intézmény létesítménye egészének besorolása:

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

A kórház és rendelőintézet tüdőgondozó-pullmonológia-egynapos sebészet létesítménye a 54/2014. (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat IV. fejezet 2. pont (12.§) szerint az 1. melléklet 1-4. táblázat értelmében

M K Magas kockázatú

kockázati osztályba tartozik.

19./ Záró rendelkezések:

- 19.1. A Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak végrehajtása minden munkavállaló kötelessége!
- 19.2. Az ebben a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályokban, szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások érvényesek!
- 19.3. Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban elrendeltek végrehajtásához szükséges személyi, anyagi, feltételeket az intézmény saját hatáskörében köteles biztosítani.
- 19.4. A tűzvédelmi szabályzattól eltérni nem szabad, a szabályzat felülvizsgálatát évente el kell végezni, módosításáról szükség esetén a tűzvédelmi megbízott gondoskodik.
- 19.5. A létesítmény tűzvédelmi iratait a műszaki igazgatói irodában kell tárolni, és hatósági ellenőrzéskor bemutatni. (Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzvédelmi oktatások nyilvántartása, elektromos felülvizsgálati jegyzőkönyvek, tűzoltó eszközök nyilvántartása, felülvizsgálati jegyzőkönyvei, kémények felülvizsgálat jegyzőkönyvei stb.)
- 19.6. A tűzvédelmi szabályzat tartalmát oktatás keretében kell kihirdetni a dolgozók felé.
- 19.7. A szabályzat eredeti papír alapú példányát a műszaki igazgató őrzi.
A szabályzatot elektronikus formában minden munkahelyre el kell juttatni.
- 19.8. A TVSZ-t a dolgozók részére hozzáférhetővé kell tenni.
- 19.9. A szabályzat mellékleteként a jogszabályok alapján Tűzriadó Tervet kell készíteni.
A tűzriadó terv egy példányát a létesítmények bejáratánál jól látható helyen kell kifüggeszteni.

1. számú melléklet

T Ű z r i a d ó t e r v

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet

1./ Tűzjelzés. riasztás:

- A tüzet észlelő személy köteles hangos „Tűz van tűz van” kiáltással jelezni a bekövetkezett tüzet.
- Ezt követően köteles a munkahelyi vezetőnek jelenti az eseményt.
- Minden tüzesetet (az eloltott tüzet is) az észlelő személy köteles személyesen vagy megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak.
- A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helyét (cím)
- melyik épületben van a tűz
- mi ég
- mi van veszélyben (ember, állat, vagyontárgyak)
- milyen a tűz terjedelme
- a tüzet jelentő személy neve
- a telefonszám, amelyről a tüzet jelentették

2./ Tűz esetén az alábbi szerveket kell értesíteni:



1 0 5 , 1 1 2


Szekszárdi Tűzoltóság

Tel: 7 4 - 4 1 2 - 4 2 2

A tüzesetről minden esetben értesíteni kell:

Dr. Barcza Zsolt főigazgató főorvost
mobiltelefon: +36 -20-8077-537

Személyi sérülés esetén:

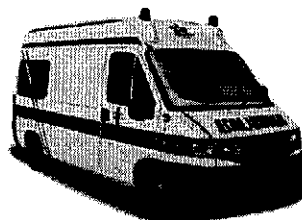

MENTŐK



Tel: 104

Bűncselekmény gyanúja esetén:



RENDŐRSÉG



Tel: 107

Egyéb fontosabb telefonszámok:

Áramszolgáltató: 0680-20-50-20

Gázszolgáltató: 0680-42-42-42

Vízmű: 0640-462-000

Veszély esetén értesíteni kell a szomszédos telkek tulajdonosait, vagy bérelőit is!

2./ Az épület elhagyása, mentés:

- 2.1. A tüzesetről minden munkavállaló a munkatársai jelzései alapján értesül.
- 2.2. A tűzriadó alkalmával minden munkavállaló köteles:
 - 2.2.1. a gépeket, elektromos berendezéseket feszültségmentesíteni
 - 2.2.2. a helyiségben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíteni
 - 2.2.3. a helyiség elhagyása előtt a nyílászárókat becsukni
 - 2.2.4. a helyiséget, illetve a veszélyeztetett épületet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül elhagyni.
 - 2.2.5. menekülésre csak füstmentes út vehető igénybe!
 - 2.2.6 minden munkavállaló a mentésben a munkahelyi vezető irányításának megfelelően vesz részt!
- 2.3. A létesítményt elhagyó személyek **gyülekezési helyül a porta melletti parkolót** jelöljük ki
- 2.4. A kiürítését felelős személyek:
 - Kapellerné Juhász Klára**
 - Herbertné Breining Erika**
 - Békefi Ágota**
- 2.4.1. A kiürítésért felelős személyek kötelesek meggyőződni arról, hogy valamennyi épületet minden személy elhagyta-e.
- 2.4.2. Sérült, vagy más okból mozgásképtelen személyt kötelesek kimenteni és a kijelölt helyen biztonságba helyezni.
- 2.4.3. A sérültek elhelyezésére ideiglenesen a tűz által nem fenyegetett épületet kell igénybe venni.
- 2.4.4. A tárgyi és vagyoni javak mentését csak akkor szabad megkezdeni, ha a személyek mentése már befejeződött és a tűzoltás vezetője erre utasítást adott.
- 2.4.5. A mentést csak addig szabad folytatni, míg a mentésben részt vevők testi épsége és élete nem veszélyeztetett.

2.5. A mentésben közreműködő személyek:

Koroknai László

Schmidt Gábor

Kovács Géza

2.6. Tűz esetén az oltás megkezdése előtt az épületek áramtalanítását a tűzvédelmi főkapcsoló segítségével el kell végezni.

Vízzel történő tűzoltás csak az áramtalanítás után történhet!

Az áramtalanítást végzi:

Nagy Adorján

3./ A tűz oltásában való közreműködés:

- 3.1. Az intézmény minden munkavállalója köteles öntevékenyen, a munkahelyi vezetője irányításának megfelelően késedelem nélkül közreműködni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában!
- 3.2. A tűz oltását csak a veszélyeztetett épület kiürítését követően lehet megkezdeni.
- 3.3. A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására legalkalmasabb eszközökkel, készülékekkel, vagy szerszámokkal.
- 3.4. Tilos és életveszélyes az elektromos áram hatása alatt levő berendezés illetve tűzveszélyes folyadék vízzel történő oltása!
- 3.5. A tűz oltását – amíg életveszély nélkül lehetséges- megszakítás nélkül folytatni kell, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig!
- 3.6. A tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás parancsnoka határozza meg a további feladatokat.
- 3.7. A tűz oltásában részt vesznek:

Jenei Sándor

Czifra László

Neumann László

A Tűzriadó tervben foglaltak végrehajtása valamennyi munkavállaló kötelessége!

Bonyhád, 2016. augusztus 18.

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök

a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1–9. és 12–13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Az intézménynél vizsgaköteles munkakörök:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Fenti tevékenységet irányító közvetlen munkahelyi vezető.

Az előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezők

<u>Ssz.</u>	<u>Neve:</u>	<u>A szakvizsga bizonyítvány száma</u>	<u>Érvényessége</u>
1.	Czifra László	Izsp-011/1/2012	2017.12.07.
2.	Jenei Sándor	KP-8/4/2014	2019.02.21.

ENGEDÉLY

3. sz. melléklet

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

A 20 év.....hónap.....nap megtartott helyszíni szemle, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184. § (3) bek. foglaltak alapján 20.... évhónapnapórától -hónapnapóraig amunkahely,helyiségeiben (területén)tevékenység végzését az alábbi tűzvédelmi szabályok megtartása mellett

e n g e d é l y e z e m .

Betartandó tűzvédelmi szabályok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Munkát végző neve:

munkaköre

tűzv. szakv. biz. száma:

.....

.....

.....

.....

aki a betartandó tűzvédelmi szabályokra 20-án oktatásban részesült.

A munka irányításával megbízott neve:

A munkát végzők a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és után kötelesek a helyszínt átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka befejezését kötelesek jelenteni az engedélyezőnek

Az engedély kiadásának időpontja: 20... ..

.....

engedélyt adó neve, aláírása

Az engedélyben foglalt tűzvédelmi előírásokat tudomásul vesszük, betartásukért felelősséget vállalunk.

.....

munkát végzők aláírása

4. sz. melléklet

Tüdőgondozó tűzvédelmi jeladók helye

1-2	Személyzeti pihenő			30-31	Röntgen berendezés	
3	Előtér (kézi jeladó)			32-33	Röntgen vezérlő	
4-5	Előtér			34-35	Vetkőző	
6	Váró (kézi jeladó)			36	Női WC	
7-8	Váró betegfelvételnél			37-38	Ak.mentesített vetkőző	
9	Férfi WC			39-40	Vizsgáló	
10-11	Váró			41-42	Adminisztráció	
12-13	Szélfogó			43-44	Irattár	
14	Szélfogó (kézi jeladó)			45-46	Légzésfunkció + allergia	
15	Váró (kézi jeladó)			47-48	Betegfelvétel	
16-17	Váró			52	EFI iroda	
18	Közlekedő (kézi jeladó)			53	EFI iroda	
19-20	Közlekedő (röntgenhez)			54	Tornaszoba	
21-22	Személyzeti öltöző			55	EFI raktár	
23	Takarítószer raktár			56	EFI hátsó közlekedő	
24-25	Közlekedő (rtg.előtt)			57	Pullmonologia folyosó	
26	Személyzeti mosdó			58	Pullmonologia folyosó	
27	Orv. szoba zuhanyozó			59	Pullmonologia folyosó	
28-29	Orvosi szoba			60	Pullmonologia folyosó	
				61	Lépcsőház emeleti előtér	

5. sz. melléklet

Tűzoltó készülék készenlétben tartása

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

